

Strachocin, 21.05.2013 r.

L. dz. 308 / 2013

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
„DOMED” Sp. z o. o.
ul. Bystrzycka 26
54-215 Wrocław

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.05.2013 r. dotyczący opracowywanej dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnych we wsi Kletno, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. podaje poniżej warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami uwzględniające Państwa propozycję wpięcia do istniejącej sieci :

- 1) Połączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Kletna z istniejącą gminną siecią kanalizacji sanitarnej nastąpi zgodnie ze złożoną propozycją w istniejącej studni o rzędnej 547,0/545,4 na dz. nr 120; studnia jest wykonana z tworzyw sztucznych o średnicy 400 mm z kinetą przelotową,
- 2) Przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejących budynków znajdujących się na obszarze objętym zakresem projektu należy rozwiązać do połączenia z istniejącą instalacją wewnętrzną.
- 3) Na przyłączy kanalizacyjnym do każdego z budynków oraz działek należy zaprojektować studnię rewizyjną na terenie kanalizowanej posesji w odległości około 1 m od granicy działki.

Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach do uzgodnienia w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Uzgodnienie ważne do dnia : 14.05.2015 r.


PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Irzyński

Strachocin, 23.08.2013 r.

L. dz. 480 / 2013

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
„DOMED” Sp. z o. o.
ul. Bystrzycka 26
54-215 Wrocław

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.08.2013 r. dotyczący opracowywanej dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnych we wsi Kletno oraz w nawiązaniu do wcześniej wydanych warunków technicznych z dnia 21.05.2013 r. (pismo nr 308/2013) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ustala niniejszym nowe warunki techniczne wpięcia projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji PCV $\varnothing$ 0,200 zaznaczonej kolorem brązowym na dołączonych do niniejszego uzgodnienia mapach sytuacyjnych. Proponowane przez Państwa miejsce wpięcia jest niewłaściwe, gdyż wskazana studnia jest na kanale deszczowym (oznaczony jako Ks300). Włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie Kletna należy dokonać do istniejącego kanału PCV $\varnothing$ 0,200 albo przez studnię o rzędnych 535,94/532,31 wskazanej na dołączonej mapce (3 m od studni proponowanej przez Państwa) - załącznik nr 1 , albo poprzez studnię o rzędnych 536,0/532,7 (na dz. nr 116) wskazanej na dołączonej mapce – załącznik nr 2, albo przez wykonanie nowej studni na istniejącym kanale $\varnothing$ 0,200. Obie wskazane studnie są z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm i posiadają kinety przepływowe (nie rozgałęźne). Przy opracowywaniu mapy do celów projektowych geodeta powinien sprawdzić rzędne studni.


Projekt powinien zawierać m.in. rozwiązanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.


PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Irzyński

województwo	śląskie
powiat	kłodzki
gmina	020813_5 Stronie Śląskie
ulica	0014 Stara Morawa
nr domu	0015 Stronie Wieś
mapa	1; 2

~~Załącznik nr 2~~

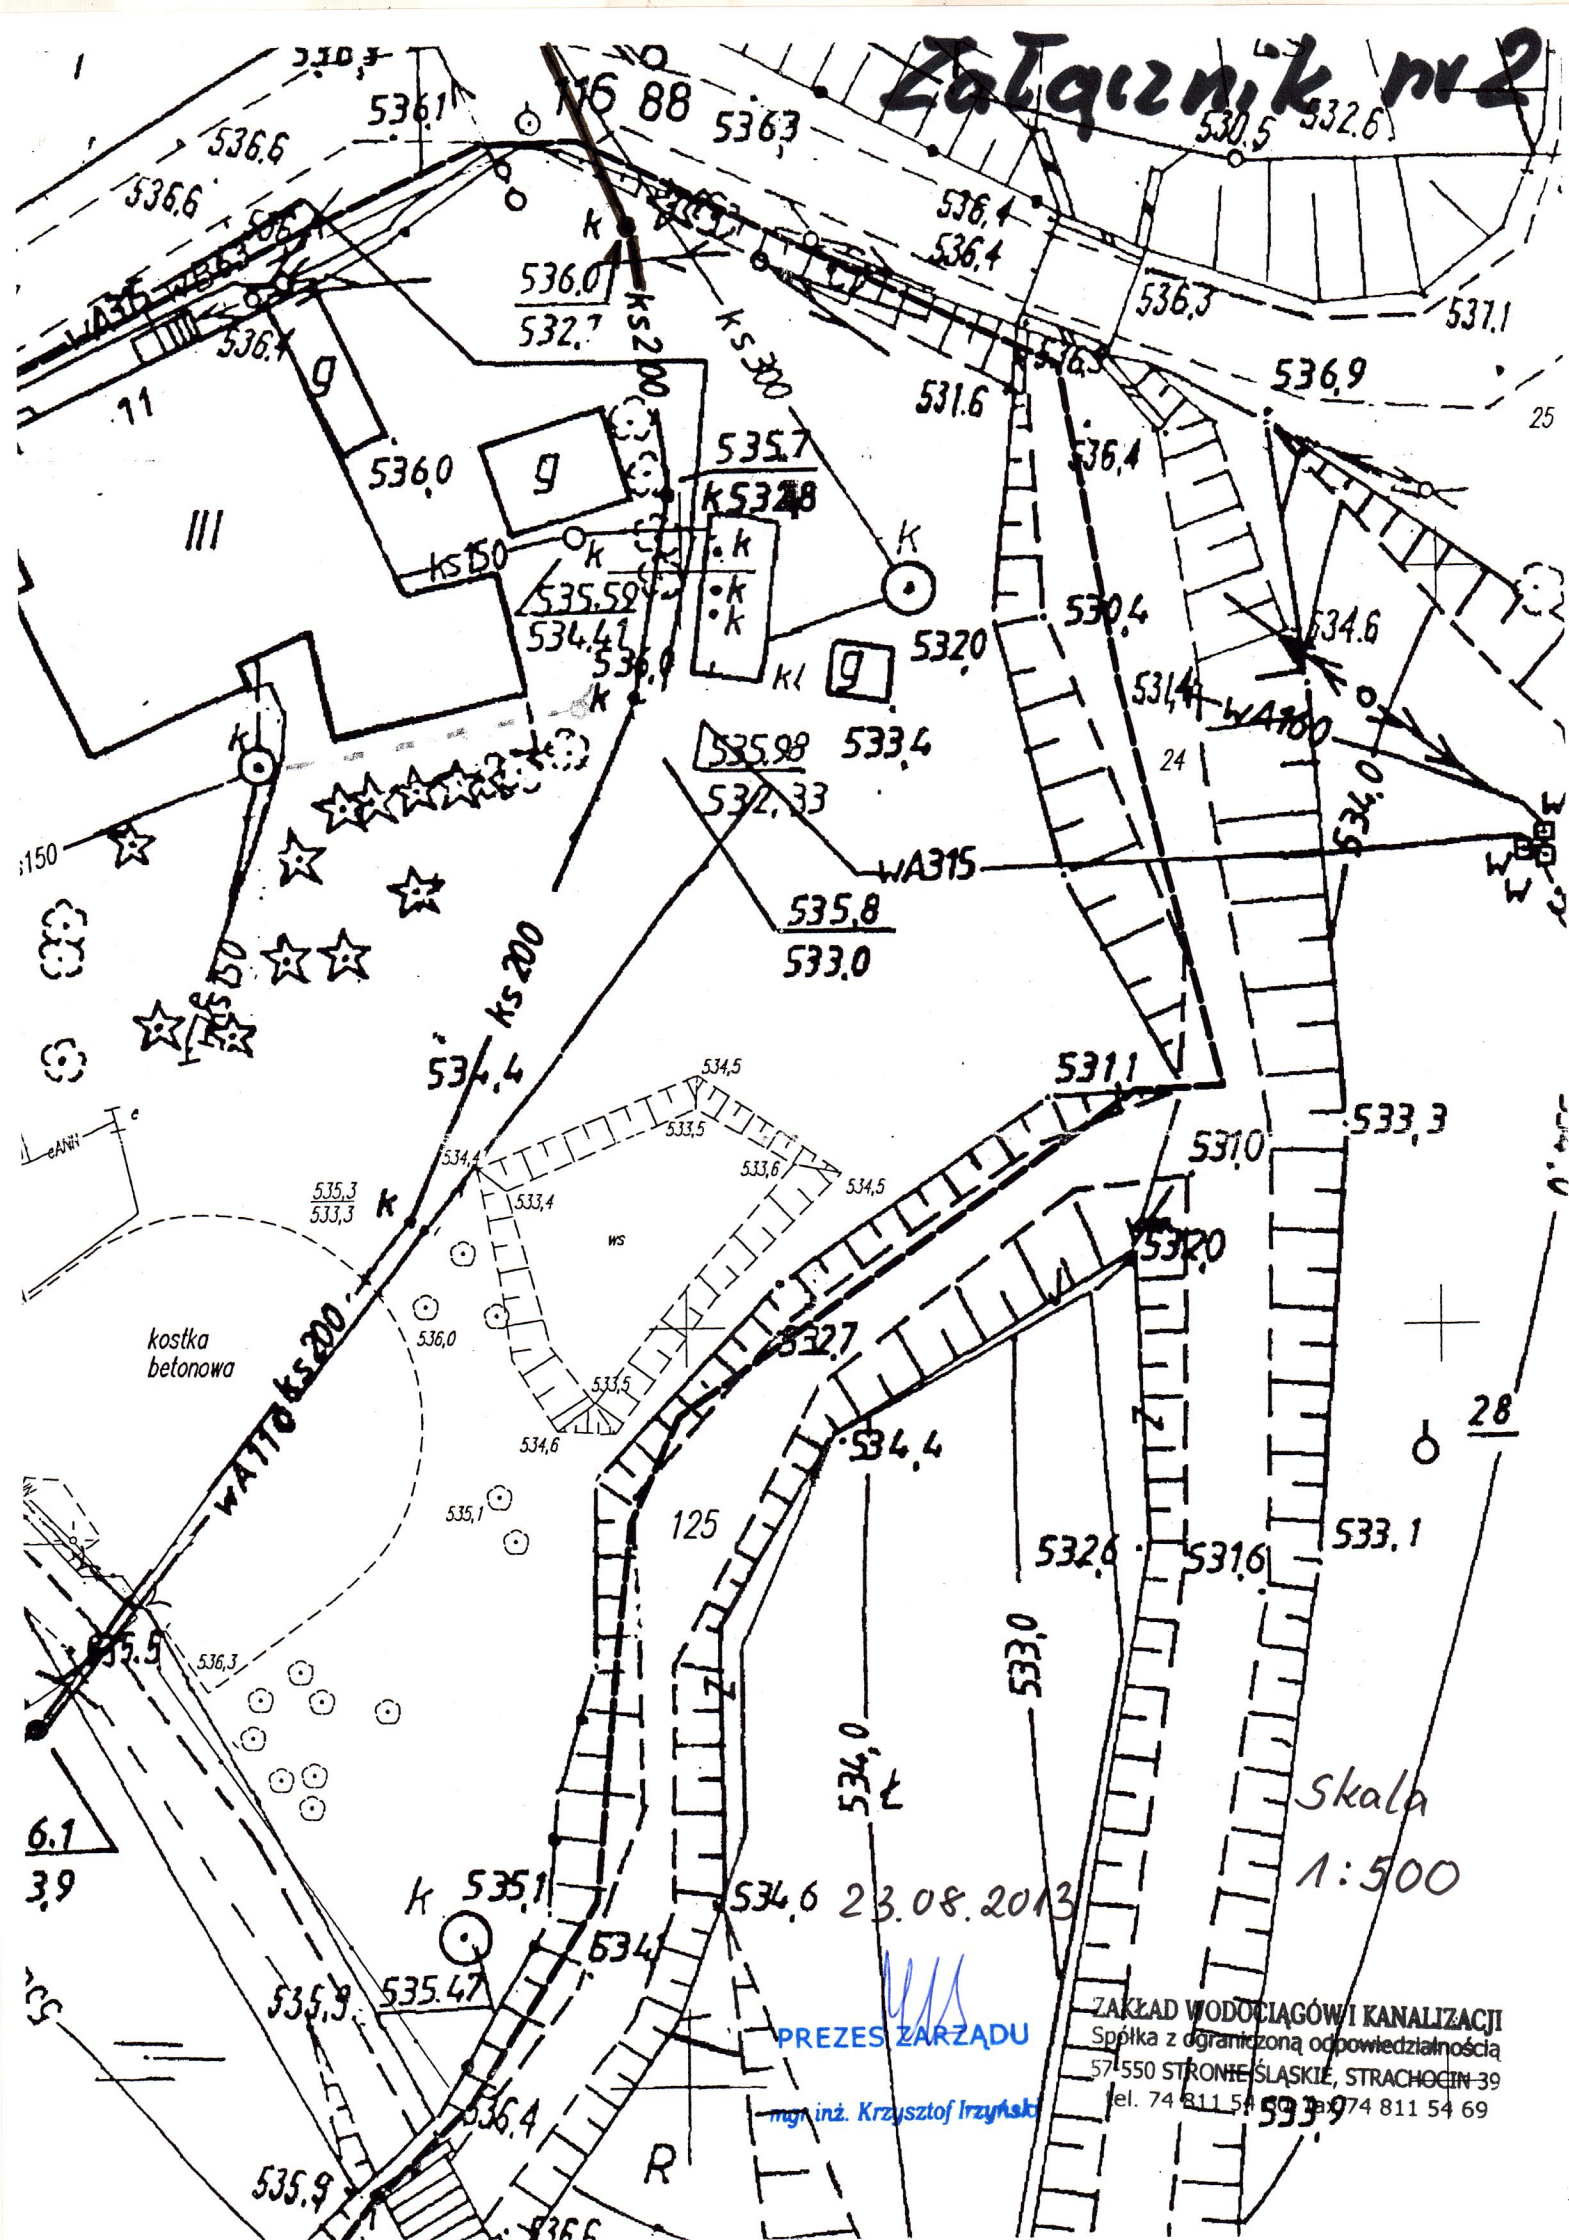

PREZES ZARZĄDU

~~mgr inż.~~ Krzysztof Irzyński

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
57-550 STRONIE ŚLĄSKIE, STRACHOCIN 39
tel. 74 811 54 59 74 811 54 69