



RG 1 - parter kl. A

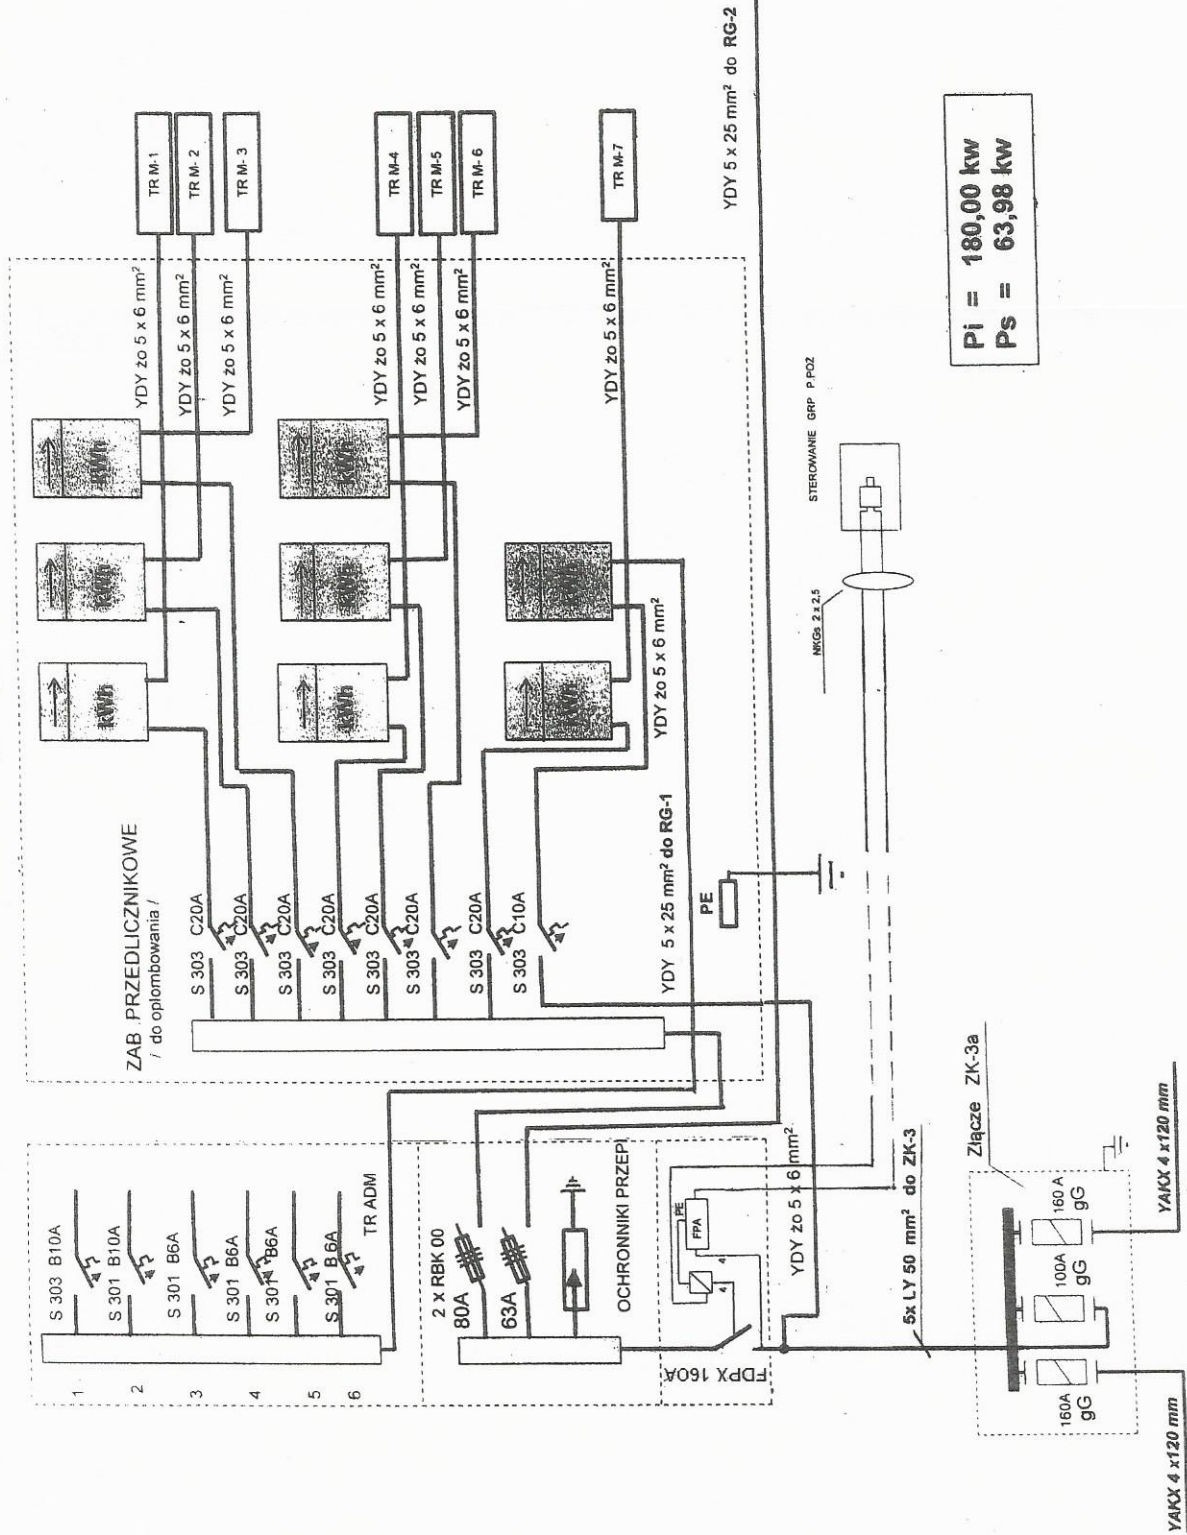

PI = 180,00 kw
Ps = 63,98 kw

RG 2 - parter kl. B

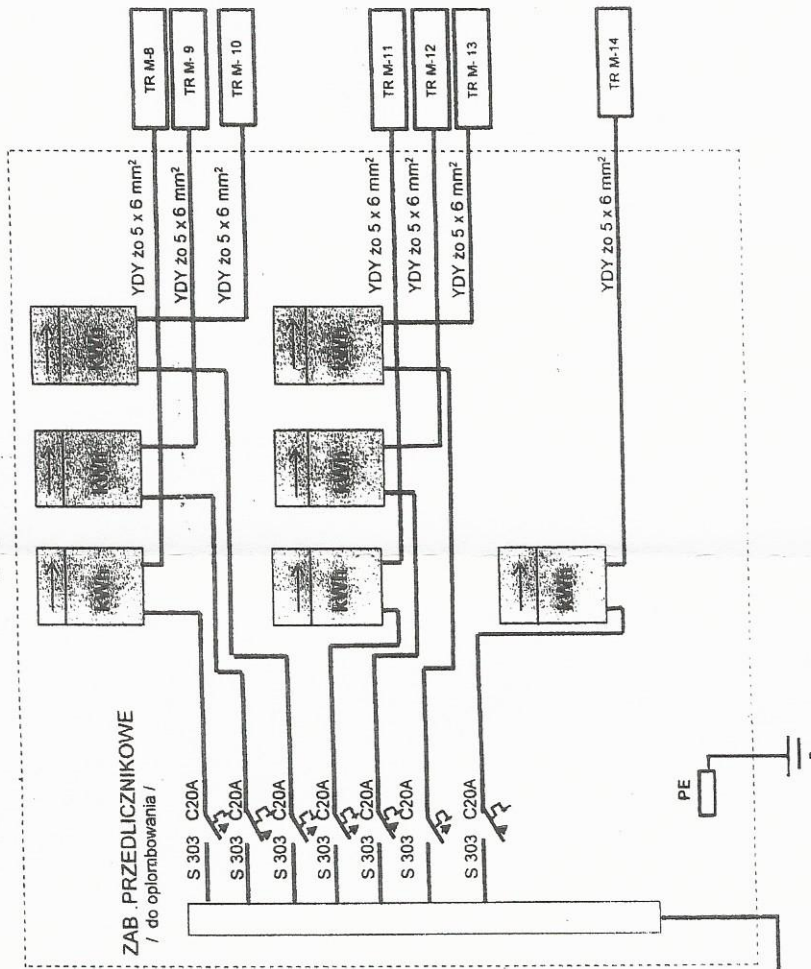


mgr inż. Władysław Jędrzejewicz
upr. w spec. instalacji elektrycznych
w zakresie instalacji i sieci elektryczne
Nr UAN VI/12/155/87
Nr UAN VI-73/49/90

JAN SARNA

Uprawniony do kierowania, nadzorowania,
kontrolowania robót, oceny stanu techn.
w zakresie instalacji i sieci elektrycznych
stacji i urządzeń elektrycznych. Sporządzania proj.
instal. elektr. 2, 5, 7, 8, 6 ust. 4
Dec. UAN VI-1/3/230/91 UAN VI-73/42/6/3/131/91

UKŁAD SIECIOWY T.N.S
PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA PODSTAWOWA
PRZESZYBIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA - OCHRONA DODATKOWA

OBIEKT	Budynek mieszkalny Stronie Śląskie ul. Morawka 42	Skala
INWESTOR	Gmina Stronie Śląskie 57-550 Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55	Data 10.02.2017r
TYTUŁ RYSUNKU	POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ	
PROJEKTANT	JAN SARNA	RYS 2

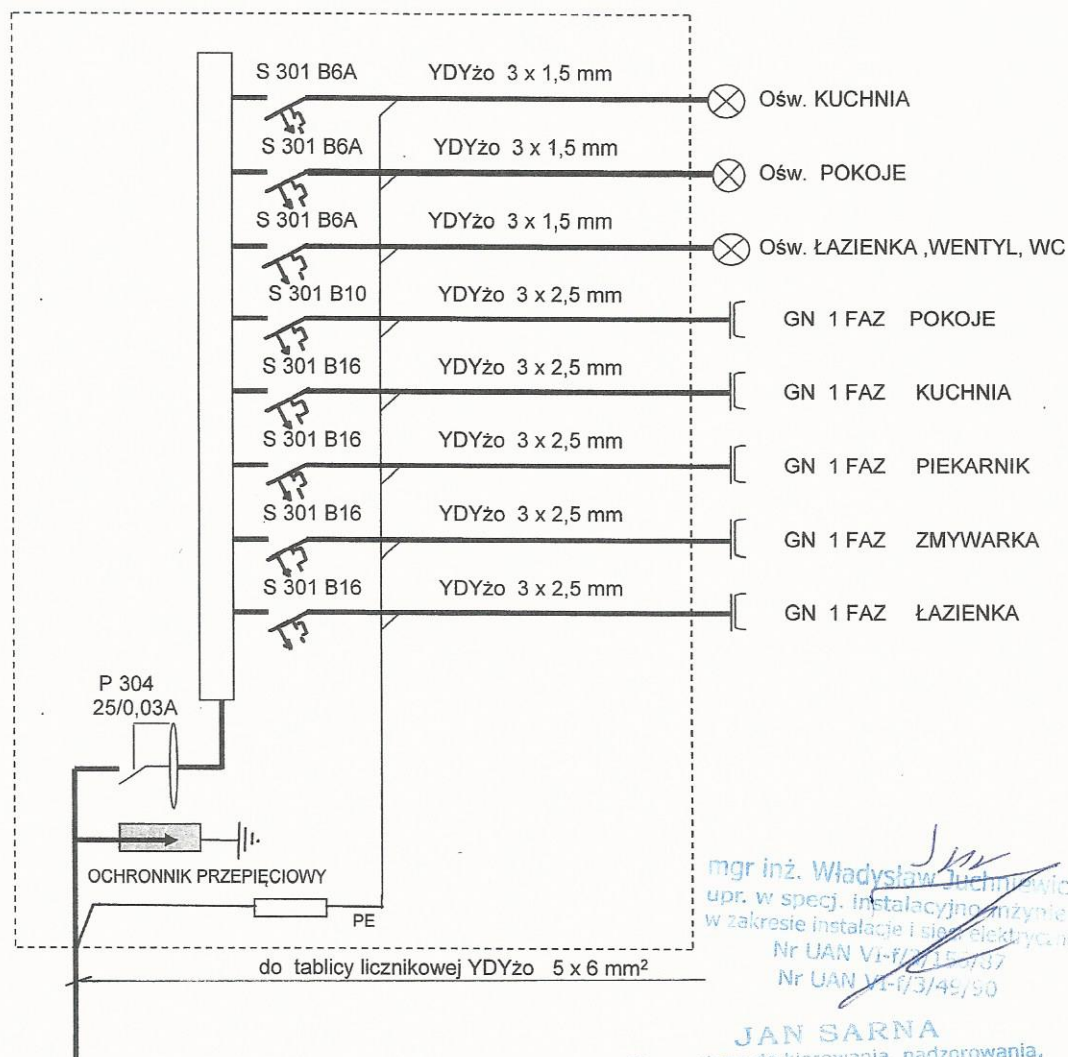


mgr inż. Władysław Juchniewicz
upr. w spec. instalacyjno-montażowej
w zakresie instalacji i sieci elektrycznej
Nr UAN VI-732/15/137
Nr UAN VI-73/49/90

JAN SARNA

Uprawniony do kierowania, nadzorowania,
kontrolowania robót elektrycznych stanu tech.
w zakresie instalacji elektrycznych, linii energet.,
stacji i urządzeń elektrycznych. Sporządzanie proj.
instal. elektr. 2 § 5 ust. 2 § 7, § 6 ust. 4
Dec. UAN VI-73/230/87 UAN VI-7342/6/3/131/91

UKŁAD SIECIOWY TN-S
SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA PODSTAWOWA
PRZESZCZYBIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA - OCHRONA DODATKOWA


OBIEKT	Budynek mieszkalny Stronie Śląskie ul. Morawka 42	
INWESTOR	Gmina Stronie Śląskie 57-550 Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55	Skala
TYTUŁ RYSUNKU	TABLICA ROZDZIELCZA TRM lokal mieszkalny	Data 10.02.2017r
PROJEKTANT	JAN SARNA	RYS. 3

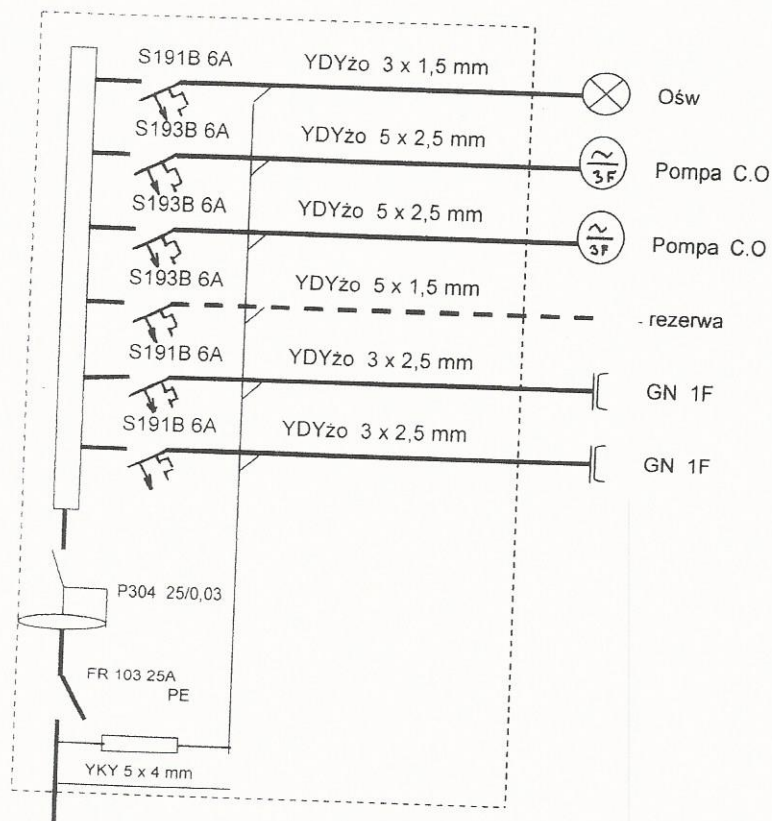

mgr inż. Władysław Juchniewicz
upr. w specj. instalacyjno-inżynier.
w zakresie instalacji i sieci elektrycznej
Nr UAN VI-f/3/156/87
Nr UAN VI-f/3/49/90

UKŁAD SIECIOWY TN-S
SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA PODSTAWOWA
PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA - OCHRONA DODATKOWA


OBIEKT	Budynek mieszkalny Stronie Śląskie ul. Morawka 42	
INWESTOR	Gmina Stronie Śląskie 57-550 Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55	Skala
TYTUŁ RYSUNKU	TABLICA ROZDZIELCZA TRW węzeł ciepły	Data 10.02.2017r
PROJEKTANT	JAN SARNIA uprawniony do kierowania, nadzorowania, kontrolowania robót, oceniania stanu techn. w zakresie instalacji i sieci elektrycznej stacji i urządzeń energet. Sporządzania proj. instal. elektr. 2 g. 10.02.2017 inst. elektr. 2 g. 10.02.2017 UAN VI-f/3/230/87, UAN VI-f/3/42/6/3/13/91	RYS 4

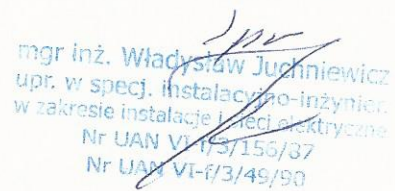

OBIEKT	Budynek mieszkalny Stronie Śląskie ul. Morawka 42	
INWESTOR	Gmina Stronie Śląskie 57-550 Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55	Skala
TYTUŁ RYSUNKU	TABLICA ROZDZIELCZA	Data
PROJEKTANT	JAN SARNA	10.02.2017r
		5

NA v zakresie in stacji i urządzeń instal. elektr. Dec. UAN VI-f/3/230/10	2 5 5 150. 2 9 UAN VI-734	RYS 5
---	------------------------------	----------

RZUT PIWNIC

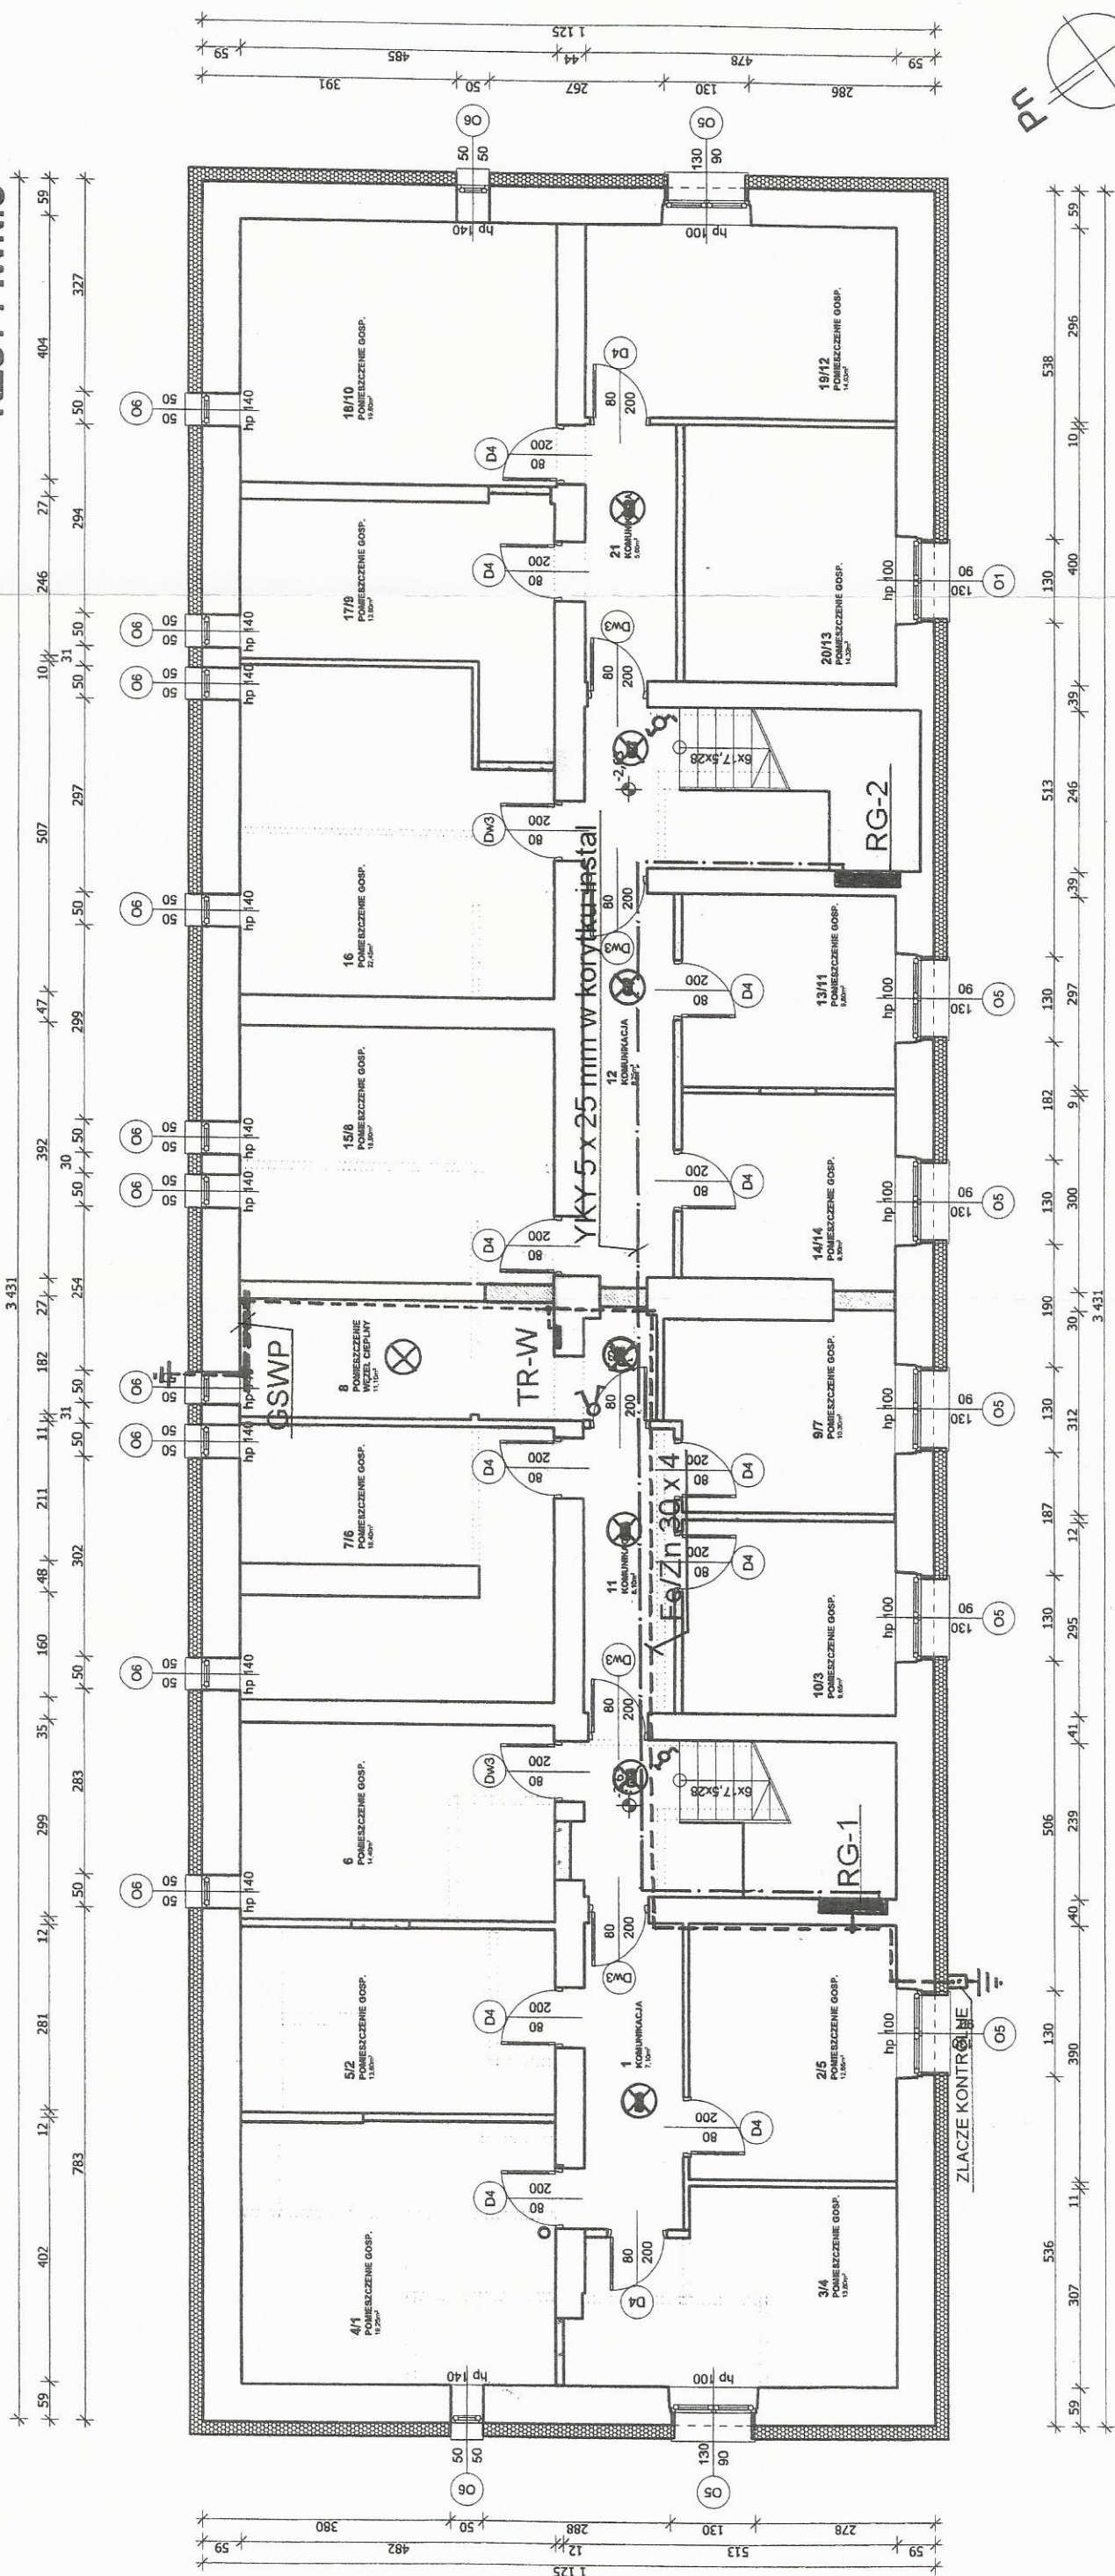

LEGENDA

- rozdzielnica wewnętrzna
- wypust oświetleniowy, sufitowy
- gniazdo wykowe, podtynkowe z bolcem ochronnym
- wyłącznik jednobiegunowy, podtynkowy 10A, 250V
- wyłącznik świecznikowy, podtynkowy 10A, 250V
- wyłącznik schodowy podtynkowy 10A, 250V
- przycisk dzwonek, podtynkowy 10A, 250V
- dzwonek elektryczny 230V

1. Instalacje wykonać jako podtynkowe, w korytkach metalowych, na konstrukcji drewnianej w rurkach trudnopalnych

2. Instalacje gniazd wykowych 1 faz wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm

3. Instalacje oświetleniowe wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm

4. Instalacje siły wykonać przewodami wg poniższego zestawienia

5. Do każdej oprawy doprowadzić przewód ochronny.

6. Obwody siłowe w węźle ciepła zakończyć gniazdem 25A z wyłącznikiem 40A

7. Dla potrzeb instalacji, telefonicznej, domofonu RTV ułożyć rurki o przekroju dobranym dla ilości przewodów

8. W pom. piwnicy, strychu i wężla ciepła osprzet o IP min 44.

9. System ochrony przy uszkodzeniu samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowo prądowych. Ochrona uzupełniająca wyłączniki różnicowoprądowe przeciwporażeniowe o czułości 30 mA.

10. Wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice TR-M, TR-W wykonać przewodem YDY 5x6 mm, YDY 5 x 4 mm

11. W pom. wężla ciepła wykonać główną szynę wyrównania potencjału,

w łazienkach wykonać miejscowe szyny wyrównania potencjału

GSWP główna szyna wyrównania potencjału

- uziom fundamentowy
- przewód PE instalacji LY 20 10
- instalacja metalowa co LY 20 10
- instalacja metalowa zimnej wody LY 20 10
- konstrukcje metalowe LY 20 6
- miejscowa szyna wyrównania potencjału LY 20 4

UKŁAD SIECIOWY TN-S
SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORĄŻENIOWEJ
PRZED DOKŁADNĄ BEZPOŚREDNIM - OCHRONA PODSTAWOWA
PRZESZCZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA - OCHRONA DODATKOWA

OBIEKT	Budynek mieszkalny Stronie Śląskie ul. Morawka 42
INWESTOR	Gmina Stronie Śląskie 57-550 Stronie Śląskie ul. Kościuszki 56
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacje oświetlenia i gniazd wykowych / piwnica / kontrolowanie instalacji elektrycznej Data 10.02.2017r
PROJEKTANT	JAN SARNIEN stach i elektr. 2 5 ust. 2 5 ust. 4 Instal. elektr. 2 5 ust. 2 5 ust. 4 Instal. elektr. 2 5 ust. 2 5 ust. 4
Skala	Skala 57-550 Stronie Śląskie ul. Kościuszki 56

[illegible]

UKŁAD SIECIOWY TN-S
SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
PRZED DOKŁADNIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA PODSTAWOWA
PRZESZKADZANIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA - OCHRONA DODATKOWA

OBIEKT	Budynek mieszkalny Stronie Śląskie ul. Morawka 42	
INWESTOR	Gmina Stronie Śląskie 57-550 Stronie Śląskie ul. Kościuszkowski 55	Skala
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych / parter /	Data 10-02-2017r
PROJEKTANT	JAN BARNA wzrost 173,0187 ciężar ciała 73,0187	RYŚ 7


- MSWP miejscowa szyna wyrównania potencjału

- — przewód PE instalacji LYzo 2,5
- — instalacja metalowa co LYzo2,5
- — instalacja metalowa zimnej wody LYzo2,5
- — brodzik LYzo 2,5 ,
- — główna szyna wyrównania potencjału LYzo4

LEGENDA

- rozdzielnica węgłowa
- ☐ wypust oświetleniowy, sufitowy
- ☐ gniazdo wtykowe, z bolcem ochronnym
- ☐ wyłącznik jednobiegunowy, podtynkowy 10A, 250V
- ☐ wyłącznik świecznikowy, podtynkowy 10A, 250V
- ☐ wyłącznik schodowy podtynkowy 10A, 250V
- ☐ przycisk dzwonek, podtynkowy 10A, 250V
- ☐ dzwonek elektryczny 230V

RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA

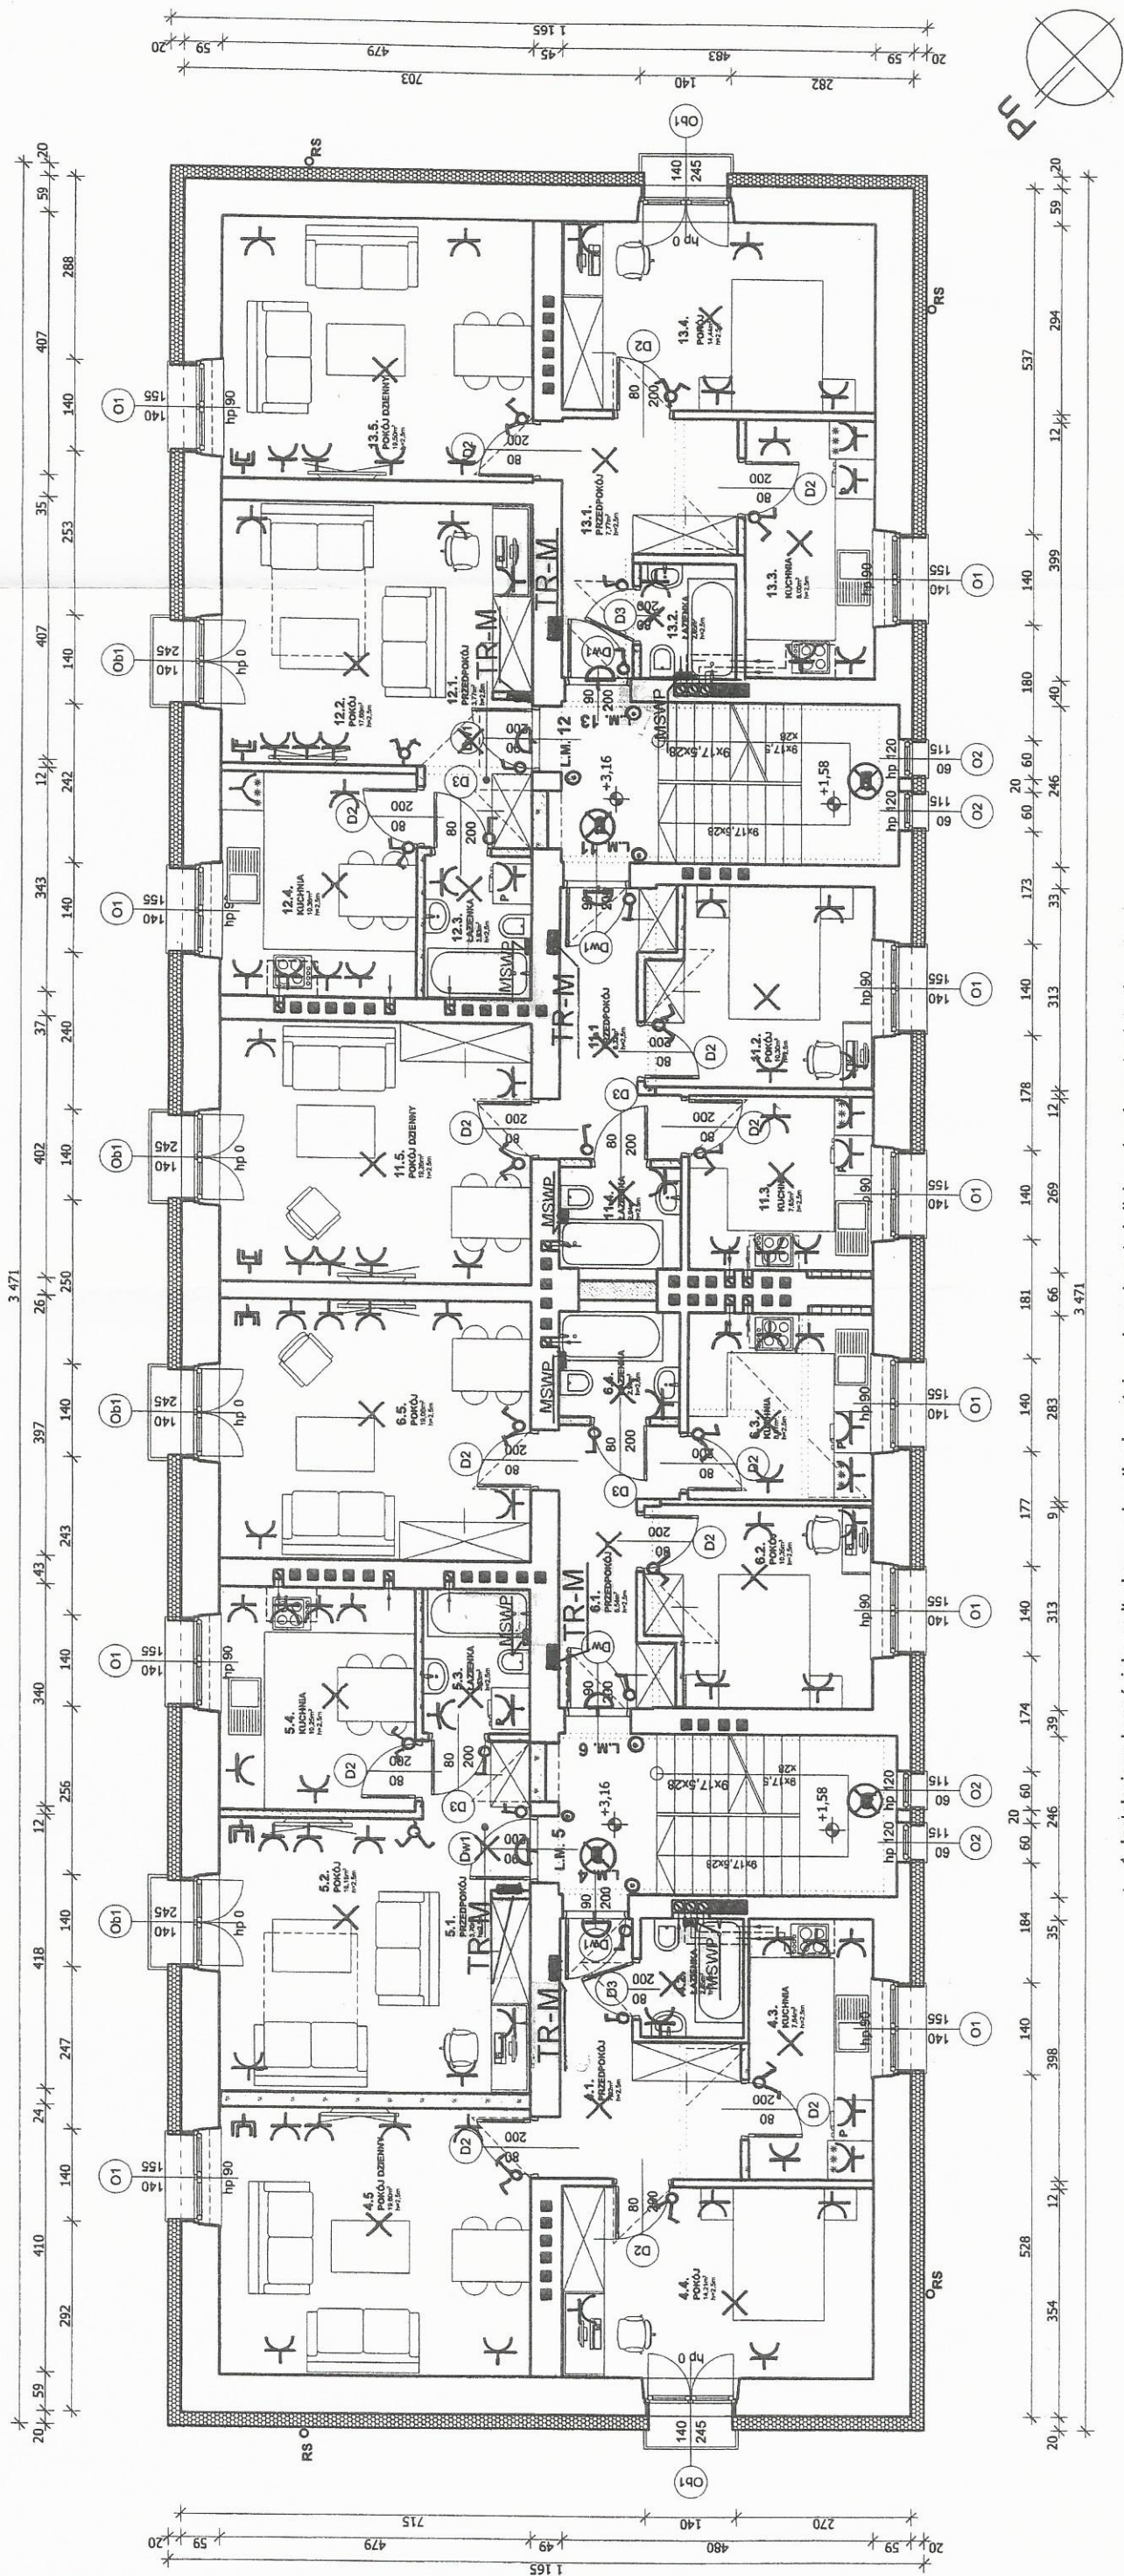

LEGENDA

- rozdzielnica węgłowa
- wypust oświetleniowy, sufitowy
- gniazdo wtykowe, podtynkowe z bolcem ochronnym
- wyłącznik jednobiegunowy, podtynkowy 10A, 250V
- wyłącznik świecznikowy, podtynkowy 10A, 250V
- wyłącznik schodowy podtynkowy 10A, 250V
- przycisk dzwonek, podtynkowy 10A, 250V
- dzwonek elektryczny 230V

- Instalacje wykonane jako podtynkowe, w korytkach metalowych, na konstrukcji drewnianej w rurkach trudnopalnych
- Instalacje gniazd wtykowych 1 faz wykonac przewodem YDYżo 3 x 2,5 mm
- Instalacje oświetleniowe wykonac przewodem YDYpzo 3,4,5 x 1,5 mm
- Instalacje siły wykonac przewodami wg poniższego zestawienia
- Do każdej oprawy doprowadzić przewód ochronny.
- Obwody siłowe w węźle ciepła zakończyć gniazdem 25A z wyłącznikiem 40A
- Dla potrzeb instalacji, telefonicznej, domofonu RTV ułożyć rurki o przekroju dobranym dla ilości przewodów
- W pom. piwnicy, strychu i węźle ciepła osprzet o IP min 44.
- W pozostałych pomieszczeniach osprzet melaminowy podtynkowy.
- System ochrony przy uszkodzeniu samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowo prądowych. Ochrona uzupełniająca wyłączniki różnicowoprądowe przeciwporażeniowe o czułości 30 mA.
- Wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice TR-M, TR-W wykonac przewodem YDYżo 5x6 mm, YDYżo 5 x 4 mm
- W pom. węzła ciepła wykonac główna szynę wyrównania potencjału, w łazienkach wykonac miejscowe szyny wyrównania potencjału

MSWP miejscowa szyna wyrównania potencjału


- przewód PE instalacji LYzo 2,5
- instalacja metalowa co LYzo2,5
- instalacja metalowa zimnej wody LYzo2,5
- brodzik LYzo 2,5,
- główna szyna wyrównania potencjału LYzo4

mgr inż. Władysław Juchaczewicz
upr. w spec. instalacyjno-inżynier.
w zakresie instalacji i sieci elektrycznych
Nr UAN VI-F/1155/37
Nr UAN VI-F/3/49/90

UKŁAD SIECIOWY TN-S
PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA PODSTAWOWA
PRZECIWPORĄŻENIOWEJ
PRZECIŻYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA - OCHRONA DODATKOWA

OBIEKT	Budynek mieszkalny
INWESTOR	Stronie Śląskie ul. Morawka 42
TYTUŁ RYSUNKU	Gmina Stronie Śląskie 57-550 Stronie Śląskie ul. Kościuszki 65 Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych / piętro
PROJEKTANT	WAWKI S.A. 25 5 ul. 11-7 Instal. elektr. 25 5 ul. 11-7 Instal. elektr. 25 5 ul. 11-7
	Skala Data RYS

RZUT PODDASZA

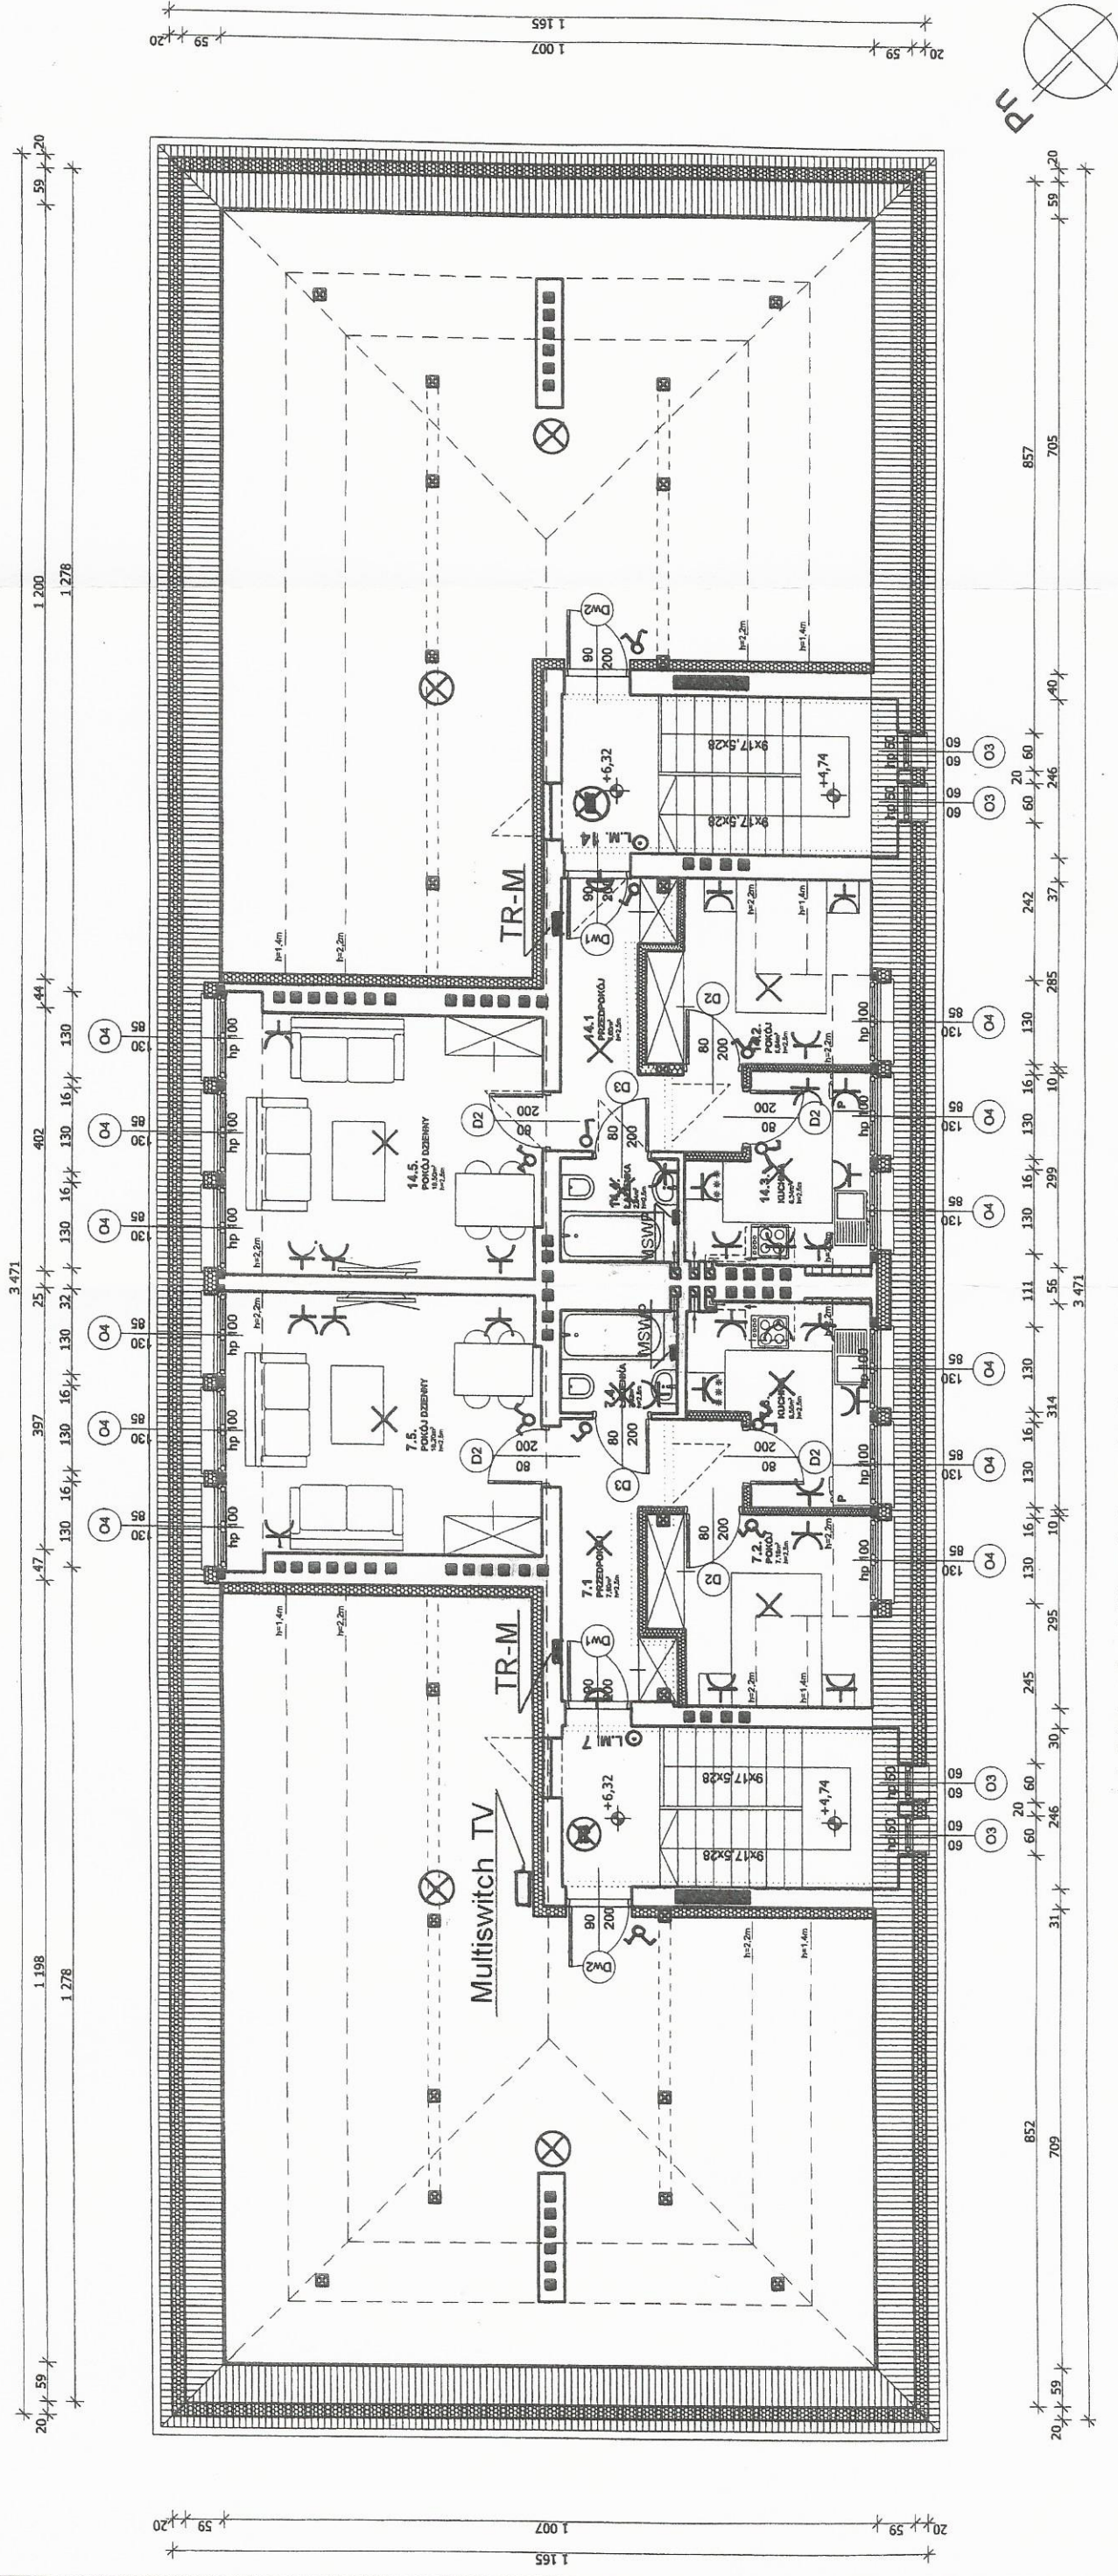

1. Instalacje wykonać jako podtynkowe, w korytkach metalowych ,na konstrukcji drewnianej w rurkach trudnopalnych

1. Instalację wykonać jako podtynkową, w korytarzach metalowymi, dla konstrukcji drewnianej w murach trudnopalnych
2. Instalację gniazd wykonać 1 faz wykonać przewodem YDYżo 3 x 2,5 mm
3. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYpzo 3,4,5 x1,5 mm
4. Instalację siły wykonać przewodami wg poniższego zestawienia
5. Do każdej oprawy doprowadzić przewód ochronny.
6. Obwody siłowe w węzle ciepła zakończyć gniazdem 25A z wyłącznikiem 40A
7. Dla potrzeb instalacji, telefonicznej, domofonu RTV ułożyć rurki o przekroju dobranym dla ilości przewodów
8. W pom. piwnicy, stychu i węzła ciepła osprzęt o IP min 44.
W pozostałych pomieszczeniach osprzęt melaminowy podtynkowy.
9. System ochrony przy uszkodzeniu samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowo prądowych. Ochrona uzupełniająca wyłączniki różnicowoprądowe przeciwporażeniowe o czułości 30 mA.
10. Wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice TR-M, TR-W wykonać przewodem YDYżo 5x6 mm , YDYżo 5 x 4 mm
11. W pom. węzła ciepła wykonać główną szynę wyrównania potencjału ,
w łazienkach wykonać miejscowe szyny wyrównania potencjału

MSWP miejscowa szyna wyrównania potencjału

- — przewód PE instalacji LYżo 2,5
- — instalacja metalowa co LYżo2,5
- — instalacja metalowa zimnej wody LYżo2,5
- — brodzik LYżo 2,5 ,
- — główna szyna wyrównania potencjału LYżo4

LEGENDA



-  rodzelnik wngowa
-  wypust oswietleniowy ,suffitowy
-  gniazdo wtykowe, podtyinkowe z bolcem ochronnym
-  wylacznik jednobiegunowy, podtyinkowy 10A,250V
-  wylacznik swiecznikowy, podtyinkowy 10A,250V
-  wylacznik schodowy podtyinkowy 10A,250V
-  przycisk dzwonek, podtyinkowy 10A,250V
-  dzwonek elektryczny 230V

UKŁAD SIECIOWY TN-S
SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORĄŻENIOWEJ
PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA PODSTAWOWA
PRZESZKADZANIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA - OCHRONA DODATKOWA

OBIEKT	Budynek mieszkalny Stronie Śląskie ul. Morawka 42	
INWESTOR	Gmina Stronie Śląskie 57-550 Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55	Skala
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacje oświetlenia i gniazda wykrywanych / poddasze / Uprawnienia: roboty elektr. SAKI nadzorowania, SAKI nadzorowania, SAKI nadzorowania	Data 10.02.2017r
PROJEKTANT	JANUSZ SARNATSKI wzrost 1,75m, data urodzenia 19.07.1967, 5-6 ust. 1 w zakresie: projektowania i nadzoru nad wykończeniem zawartych w projekcie, 2-8 ust. 1, 9-11 ust. 1, 12-13 ust. 1, 14-15 ust. 1, 16-17 ust. 1, 18-19 ust. 1, 20-21 ust. 1, 22-23 ust. 1, 24-25 ust. 1, 26-27 ust. 1, 28-29 ust. 1, 30-31 ust. 1, 32-33 ust. 1, 34-35 ust. 1, 36-37 ust. 1, 38-39 ust. 1, 40-41 ust. 1, 42-43 ust. 1, 44-45 ust. 1, 46-47 ust. 1, 48-49 ust. 1, 50-51 ust. 1, 52-53 ust. 1, 54-55 ust. 1, 56-57 ust. 1, 58-59 ust. 1, 60-61 ust. 1, 62-63 ust. 1, 64-65 ust. 1, 66-67 ust. 1, 68-69 ust. 1, 70-71 ust. 1, 72-73 ust. 1, 74-75 ust. 1, 76-77 ust. 1, 78-79 ust. 1, 80-81 ust. 1, 82-83 ust. 1, 84-85 ust. 1, 86-87 ust. 1, 88-89 ust. 1, 90-91 ust. 1, 92-93 ust. 1, 94-95 ust. 1, 96-97 ust. 1, 98-99 ust. 1, 100-101 ust. 1, 102-103 ust. 1, 104-105 ust. 1, 106-107 ust. 1, 108-109 ust. 1, 110-111 ust. 1, 112-113 ust. 1, 114-115 ust. 1, 116-117 ust. 1, 118-119 ust. 1, 120-121 ust. 1, 122-123 ust. 1, 124-125 ust. 1, 126-127 ust. 1, 128-129 ust. 1, 130-131 ust. 1, 132-133 ust. 1, 134-135 ust. 1, 136-137 ust. 1, 138-139 ust. 1, 140-141 ust. 1, 142-143 ust. 1, 144-145 ust. 1, 146-147 ust. 1, 148-149 ust. 1, 150-151 ust. 1, 152-153 ust. 1, 154-155 ust. 1, 156-157 ust. 1, 158-159 ust. 1, 160-161 ust. 1, 162-163 ust. 1, 164-165 ust. 1, 166-167 ust. 1, 168-169 ust. 1, 170-171 ust. 1, 172-173 ust. 1, 174-175 ust. 1, 176-177 ust. 1, 178-179 ust. 1, 180-181 ust. 1, 182-183 ust. 1, 184-185 ust. 1, 186-187 ust. 1, 188-189 ust. 1, 190-191 ust. 1, 192-193 ust. 1, 194-195 ust. 1, 196-197 ust. 1, 198-199 ust. 1, 200-201 ust. 1, 202-203 ust. 1, 204-205 ust. 1, 206-207 ust. 1, 208-209 ust. 1, 210-211 ust. 1, 212-213 ust. 1, 214-215 ust. 1, 216-217 ust. 1, 218-219 ust. 1, 220-221 ust. 1, 222-223 ust. 1, 224-225 ust. 1, 226-227 ust. 1, 228-229 ust. 1, 230-231 ust. 1, 232-233 ust. 1, 234-235 ust. 1, 236-237 ust. 1, 238-239 ust. 1, 240-241 ust. 1, 242-243 ust. 1, 244-245 ust. 1, 246-247 ust. 1, 248-249 ust. 1, 250-251 ust. 1, 252-253 ust. 1, 254-255 ust. 1, 256-257 ust. 1, 258-259 ust. 1, 260-261 ust. 1, 262-263 ust. 1, 264-265 ust. 1, 266-267 ust. 1, 268-269 ust. 1, 270-271 ust. 1, 272-273 ust. 1, 274-275 ust. 1, 276-277 ust. 1, 278-279 ust. 1, 280-281 ust. 1, 282-283 ust. 1, 284-285 ust. 1, 286-287 ust. 1, 288-289 ust. 1, 290-291 ust. 1, 292-293 ust. 1, 294-295 ust. 1, 296-297 ust. 1, 298-299 ust. 1, 300-301 ust. 1, 302-303 ust. 1, 304-305 ust. 1, 306-307 ust. 1, 308-309 ust. 1, 310-311 ust. 1, 312-313 ust. 1, 314-315 ust. 1, 316-317 ust. 1, 318-319 ust. 1, 320-321 ust. 1, 322-323 ust. 1, 324-325 ust. 1, 326-327 ust. 1, 328-329 ust. 1, 330-331 ust. 1, 332-333 ust. 1, 334-335 ust. 1, 336-337 ust. 1, 338-339 ust. 1, 340-341 ust. 1, 342-343 ust. 1, 344-345 ust. 1, 346-347 ust. 1, 348-349 ust. 1, 350-351 ust. 1, 352-353 ust. 1, 354-355 ust. 1, 356-357 ust. 1, 358-359 ust. 1, 360-361 ust. 1, 362-363 ust. 1, 364-365 ust. 1, 366-367 ust. 1, 368-369 ust. 1, 370-371 ust. 1, 372-373 ust. 1, 374-375 ust. 1, 376-377 ust. 1, 378-379 ust. 1, 380-381 ust. 1, 382-383 ust. 1, 384-385 ust. 1, 386-387 ust. 1, 388-389 ust. 1, 390-391 ust. 1, 392-393 ust. 1, 394-395 ust. 1, 396-397 ust. 1, 398-399 ust. 1, 400-401 ust. 1, 402-403 ust. 1, 404-405 ust. 1, 406-407 ust. 1, 408-409 ust. 1, 410-411 ust. 1, 412-413 ust. 1, 414-415 ust. 1, 416-417 ust. 1, 418-419 ust. 1, 420-421 ust. 1, 422-423 ust. 1, 424-425 ust. 1, 426-427 ust. 1, 428-429 ust. 1, 430-431 ust. 1, 432-433 ust. 1, 434-435 ust. 1, 436-437 ust. 1, 438-439 ust. 1, 440-441 ust. 1, 442-443 ust. 1, 444-445 ust. 1, 446-447 ust. 1, 448-449 ust. 1, 450-451 ust. 1, 452-453 ust. 1, 454-455 ust. 1, 456-457 ust. 1, 458-459 ust. 1, 460-461 ust. 1, 462-463 ust. 1, 464-465 ust. 1, 466-467 ust. 1, 468-469 ust. 1, 470-471 ust. 1, 472-473 ust. 1, 474-475 ust. 1, 476-477 ust. 1, 478-479 ust. 1, 480-481 ust. 1, 482-483 ust. 1, 484-485 ust. 1, 486-487 ust. 1, 488-489 ust. 1, 490-491 ust. 1, 492-493 ust. 1, 494-495 ust. 1, 496-497 ust. 1, 498-499 ust. 1, 500-501 ust. 1, 502-503 ust. 1, 504-505 ust. 1, 506-507 ust. 1, 508-509 ust. 1, 510-511 ust. 1, 512-513 ust. 1, 514-515 ust. 1, 516-517 ust. 1, 518-519 ust. 1, 520-521 ust. 1, 522-523 ust. 1, 524-525 ust. 1, 526-527 ust. 1, 528-529 ust. 1, 530-531 ust. 1, 532-533 ust. 1, 534-535 ust. 1, 536-537 ust. 1, 538-539 ust. 1, 540-541 ust. 1, 542-543 ust. 1, 544-545 ust. 1, 546-547 ust. 1, 548-549 ust. 1, 550-551 ust. 1, 552-553 ust. 1, 554-555 ust. 1, 556-557 ust. 1, 558-559 ust. 1, 560-561 ust. 1, 562-563 ust. 1, 564-565 ust. 1, 566-567 ust. 1, 568-569 ust. 1, 570-571 ust. 1, 572-573 ust. 1, 574-575 ust. 1, 576-577 ust. 1, 578-579 ust. 1, 580-581 ust. 1, 582-583 ust. 1, 584-585 ust. 1, 586-587 ust. 1, 588-589 ust. 1, 590-591 ust. 1, 592-593 ust. 1, 594-595 ust. 1, 596-597 ust. 1, 598-599 ust. 1, 600-601 ust. 1, 602-603 ust. 1, 604-605 ust. 1, 606-607	

mgr inż. Władysław Juchniewicz
upr. w specj. instalacyjnej inżynier,
w zakresie instalacji i ster. elektryczne
Nr UAN VI-63/154/87
Nr UAN VI-63/49/90

rec.

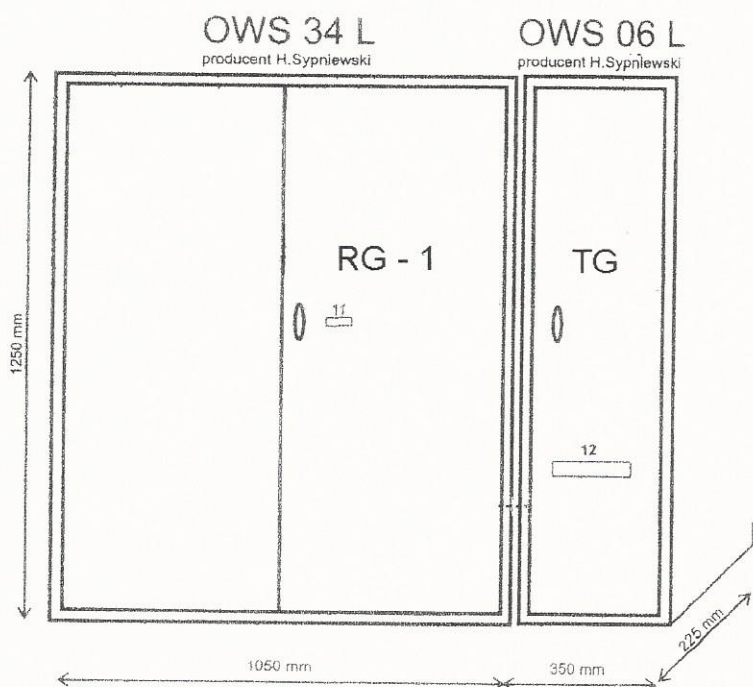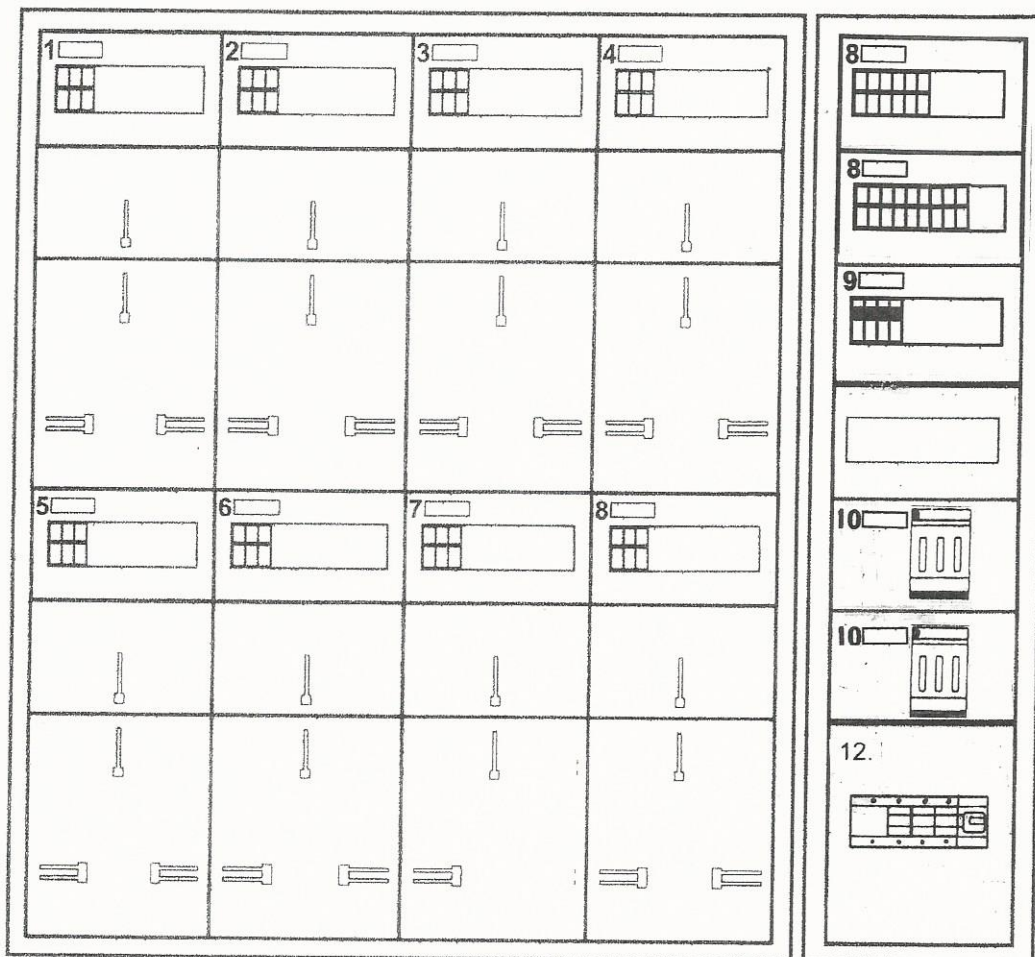


Opisy tabliczek:

1. Mieszkanie nr 1
2. Mieszkanie nr 2
3. Mieszkanie nr 3
4. Mieszkanie nr 4
5. Mieszkanie nr 5
6. Mieszkanie nr 6
7. Mieszkanie nr 7
8. Obwody administracyjne
9. Zabezpieczenie przepięciowe
- 10.1 Zabezpieczenie RG-1
- 10.2 Zabezpieczenie RG-2
11. Klucz znajduje się w złączu kablowym
12. Wyłącznik główny pożarowy


mgr inż. Władysław Juchniewicz
upr. w spec. instalacji elektrycznej
w zakresie instalacji i sieci elektryczne
Nr UAN VI-1/156/87
Nr UAN VI-f/3/49/90

OBIEKT	Budynek mieszkalny Stronie Śląskie ul. Morawka 42
INWESTOR	Gmina Stronie Śląskie 57-550 Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55
TYTUŁ RYSUNKU	TABLICA ROZDZIELCZA RG-1 i TG / widok elektryczny
PROJEKTANT	JAN SARNIA w zespole instalacji i sieci elektrycznej stacji i urządzeń energetycznych instal. elektr. 2 i 5 uzi. 2 5 7, 8 6 UAN VI-f/3/230/90
	RYS 10

Data 10.02.2017r

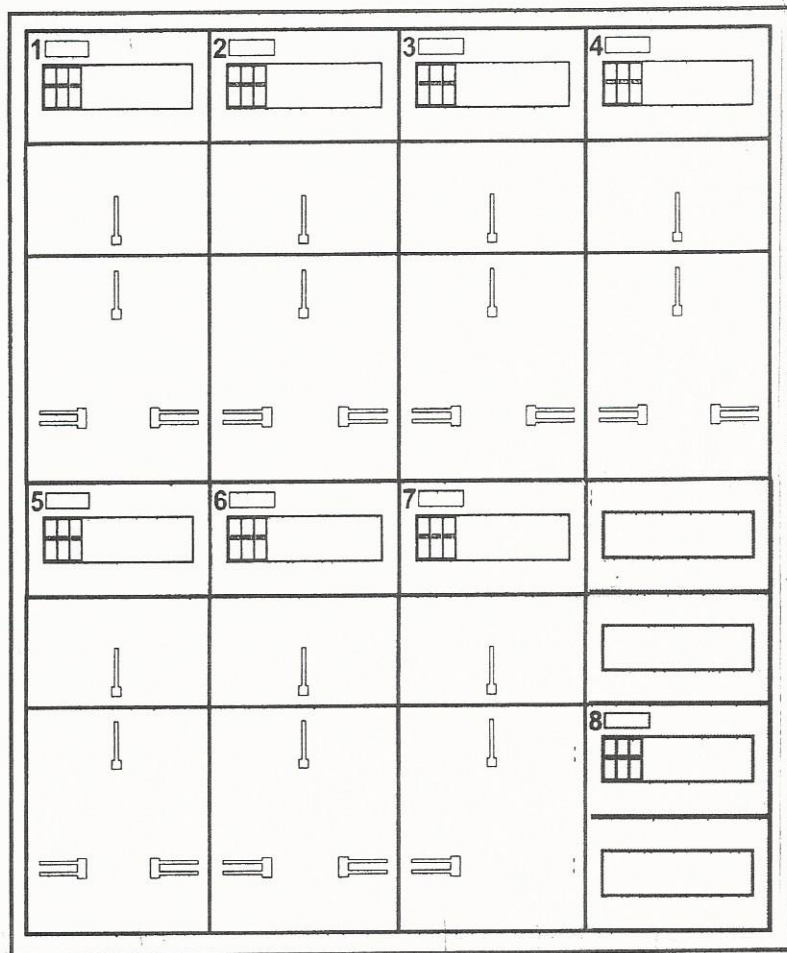

OVS 34 L
producent H.Sypniewski

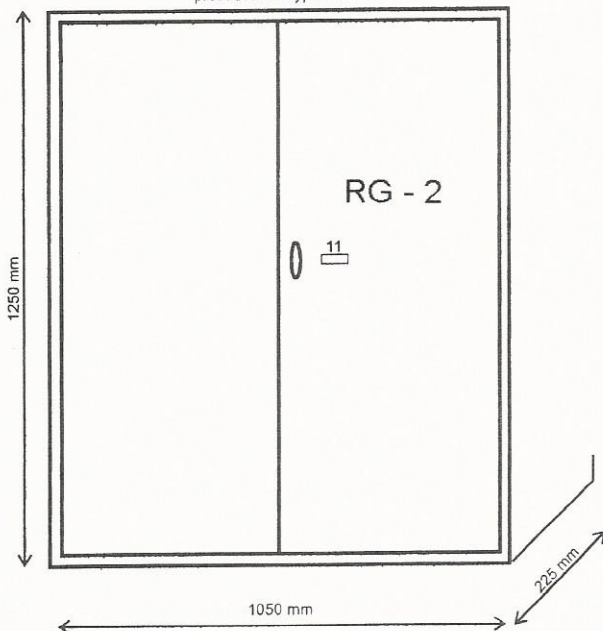


Opisy tabliczek:

1. Mieszkanie nr 8
2. Mieszkanie nr 9
3. Mieszkanie nr 10
4. Mieszkanie nr 11
5. Mieszkanie nr 12
6. Mieszkanie nr 13
7. Mieszkanie nr 14
8. Wyłącznik główny RG-2
11. Klucz znajduje się w złączu kablowym

mgr inż. Władysław Juchniewicz
upr. w spec. instalacyjno-energet. w zakresie instalacji i sieci elektryczne
Nr UAN VI-f/3/155/87
Nr UAN VI-f/3/49/90

OBIEKT	Budynek mieszkalny Stronie Śląskie ul. Morawka 42
INWESTOR	Gmina Stronie Śląskie 57-550 Stronie Śląskie ul. Kościuszki 35
TYTUŁ RYSUNKU	TABLICA ROZDZIELCZA RG-2 / widok elewacji
PROJEKTANT	JAN SARNA kontrola i nadzór nad realizacją, nadzór nad stanem techn. obiektu, ocenianie stanu energet. instalacji i nadzór nad bezpieczeństwem. Sporządzanie proj. instal. elektr. 287, § 6 ust. 4 Dec. UAN VI-f/3/234/97 UAN VI-f/3/234/97
	RYS 11

Podłączyć do uzioru i zbrojenia fundamentu

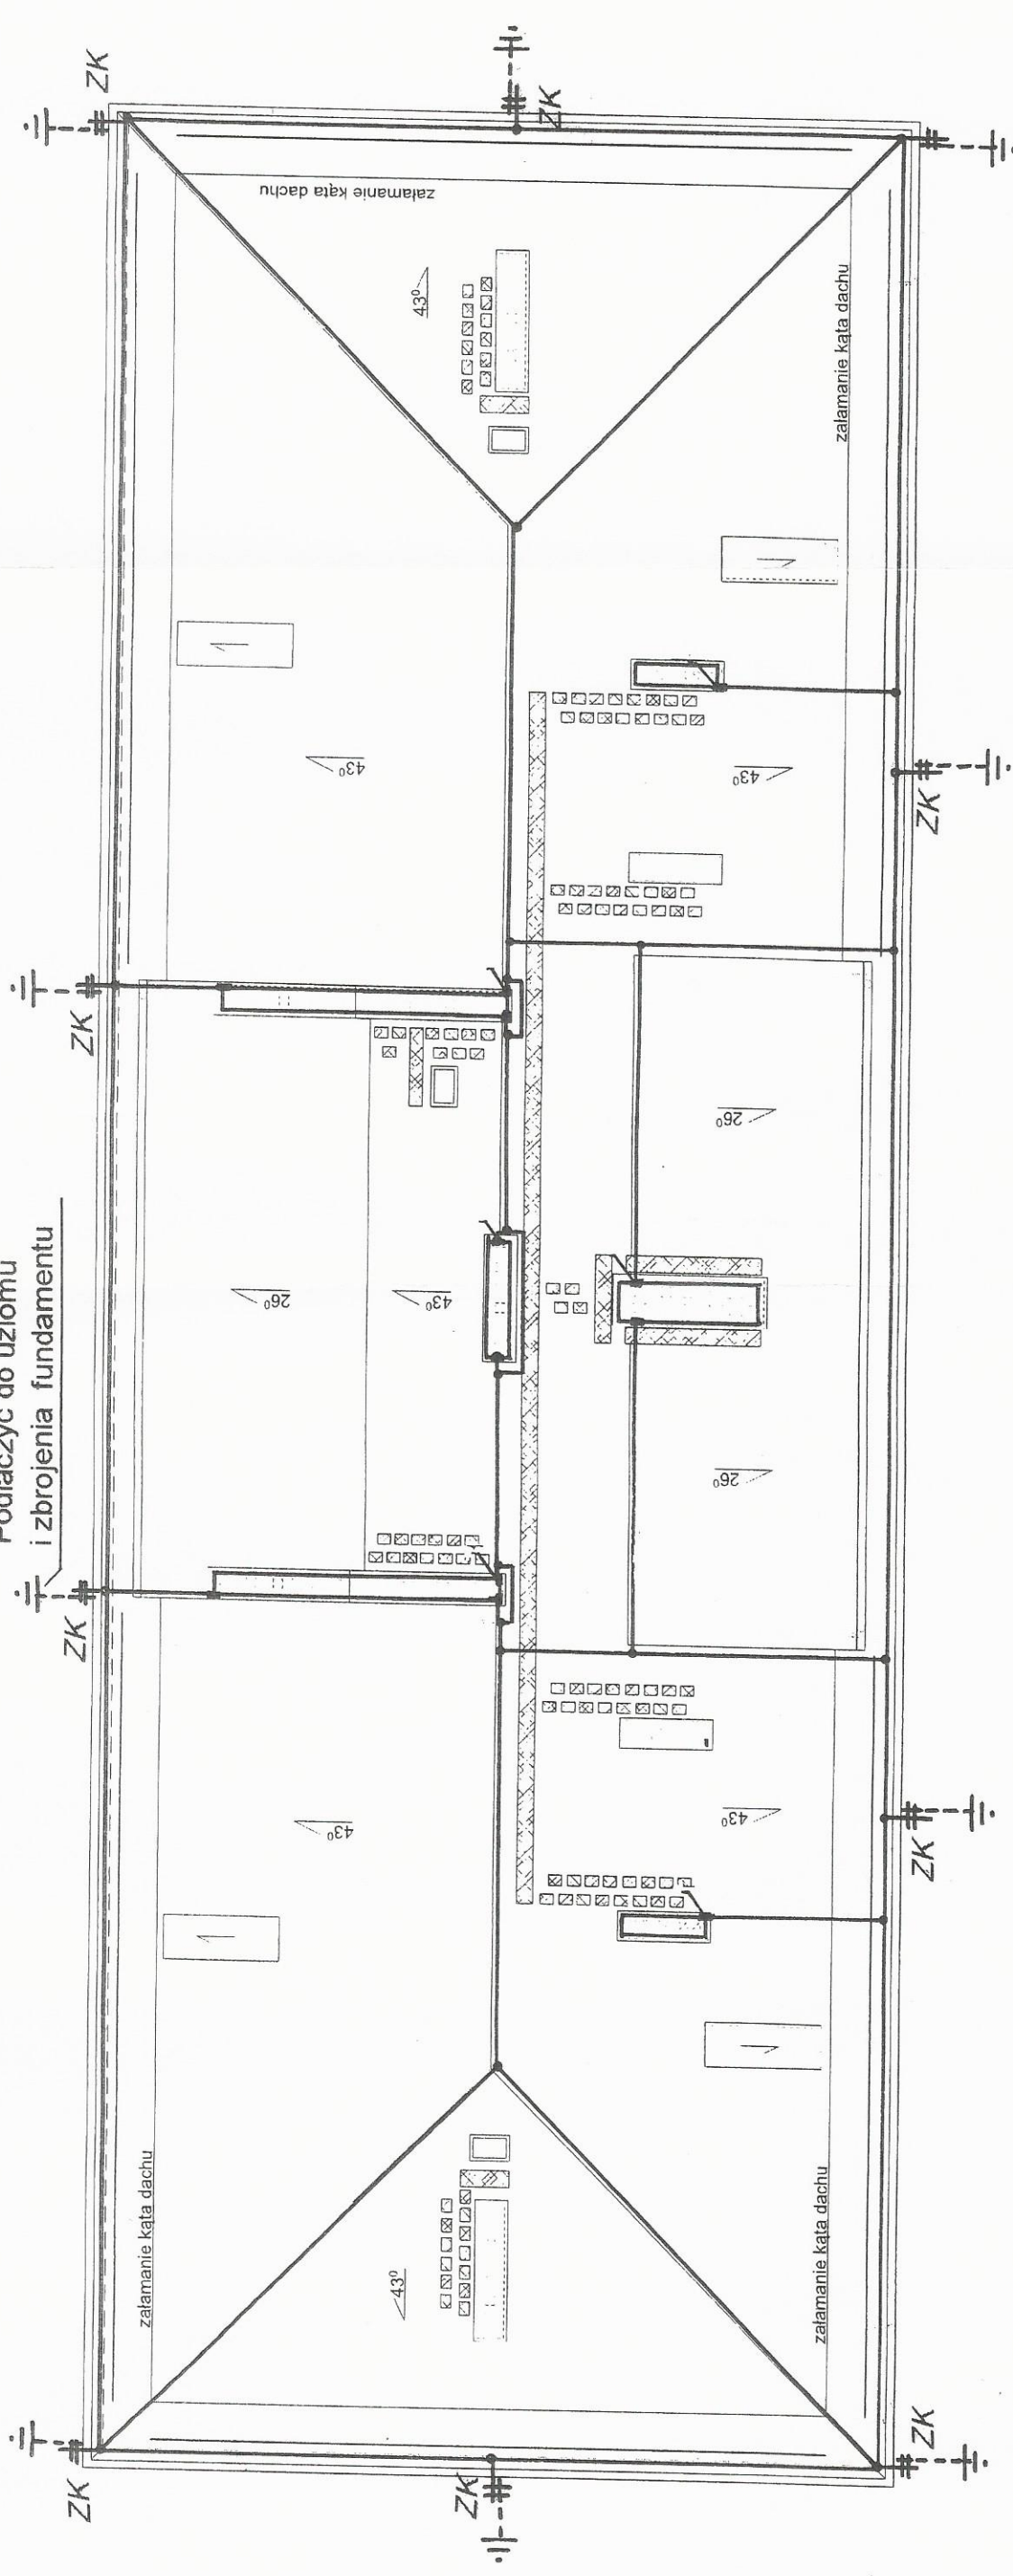

OZNACZENIA

- ZK - złącze kontrolne w obudowie
- ZU - złącze uniwersalne
- ZR - złącze rynnowe
- ZS - połączenie spawane
- Zwód poziomy (pionowy) - FeZn fi: 8
- Przewód odprowadzający - FeZn fi: 8
- w rurce grubościennej fi: 28 grubościenną w warstwie ocieplenia (izolacji)
- Przewód odprowadzający do uzioru fundamentowego i otokowego - FeZn 25x4
- Uziom fundamentowy i atakowy - FeZn 25x4

mgr inż. Władysław Juchniewicz
upr. w spec. instalacyjno-izolacyjnej
w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych
Nr UAN VI-f/3/13/87
Nr UAN VI-f/3/13/87
JAN SARNA
Uprawniony do kierowania, nadzorowania,
kontrolowania robót, oceniania stanu techn.
w zakresie instalacji elektr. linii energet.,
stacji i urządzeń energet. Sporządzanie proj.
Instal. elek. 2 5 7, § 6 ust. 4
Dec. UAN VI-f/3/13/87 UAN VI-f/3/13/91

OBIEKT	Budynek mieszkalny Stronie Śląskie ul. Morawka 42		
INWESTOR	Gmina Stronie Śląskie 57-550 Stronie Śląskie ul. Kościuski 55		
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA ODGROMOWA		
PROJEKTANT	JAN SARNA		
		Data	10.02.2017r
		RYS	12