

PROJEKTOWANA LINIA KABLIK
 W TYPU YAKXS 4*35
 W TYPY OCHRONIEJ A

SRS 75 mm - 5 m

SRS 75 mm - 10 m

MO-3

MO-4


MO-5

MO-2

MO-1

WASO

WASO

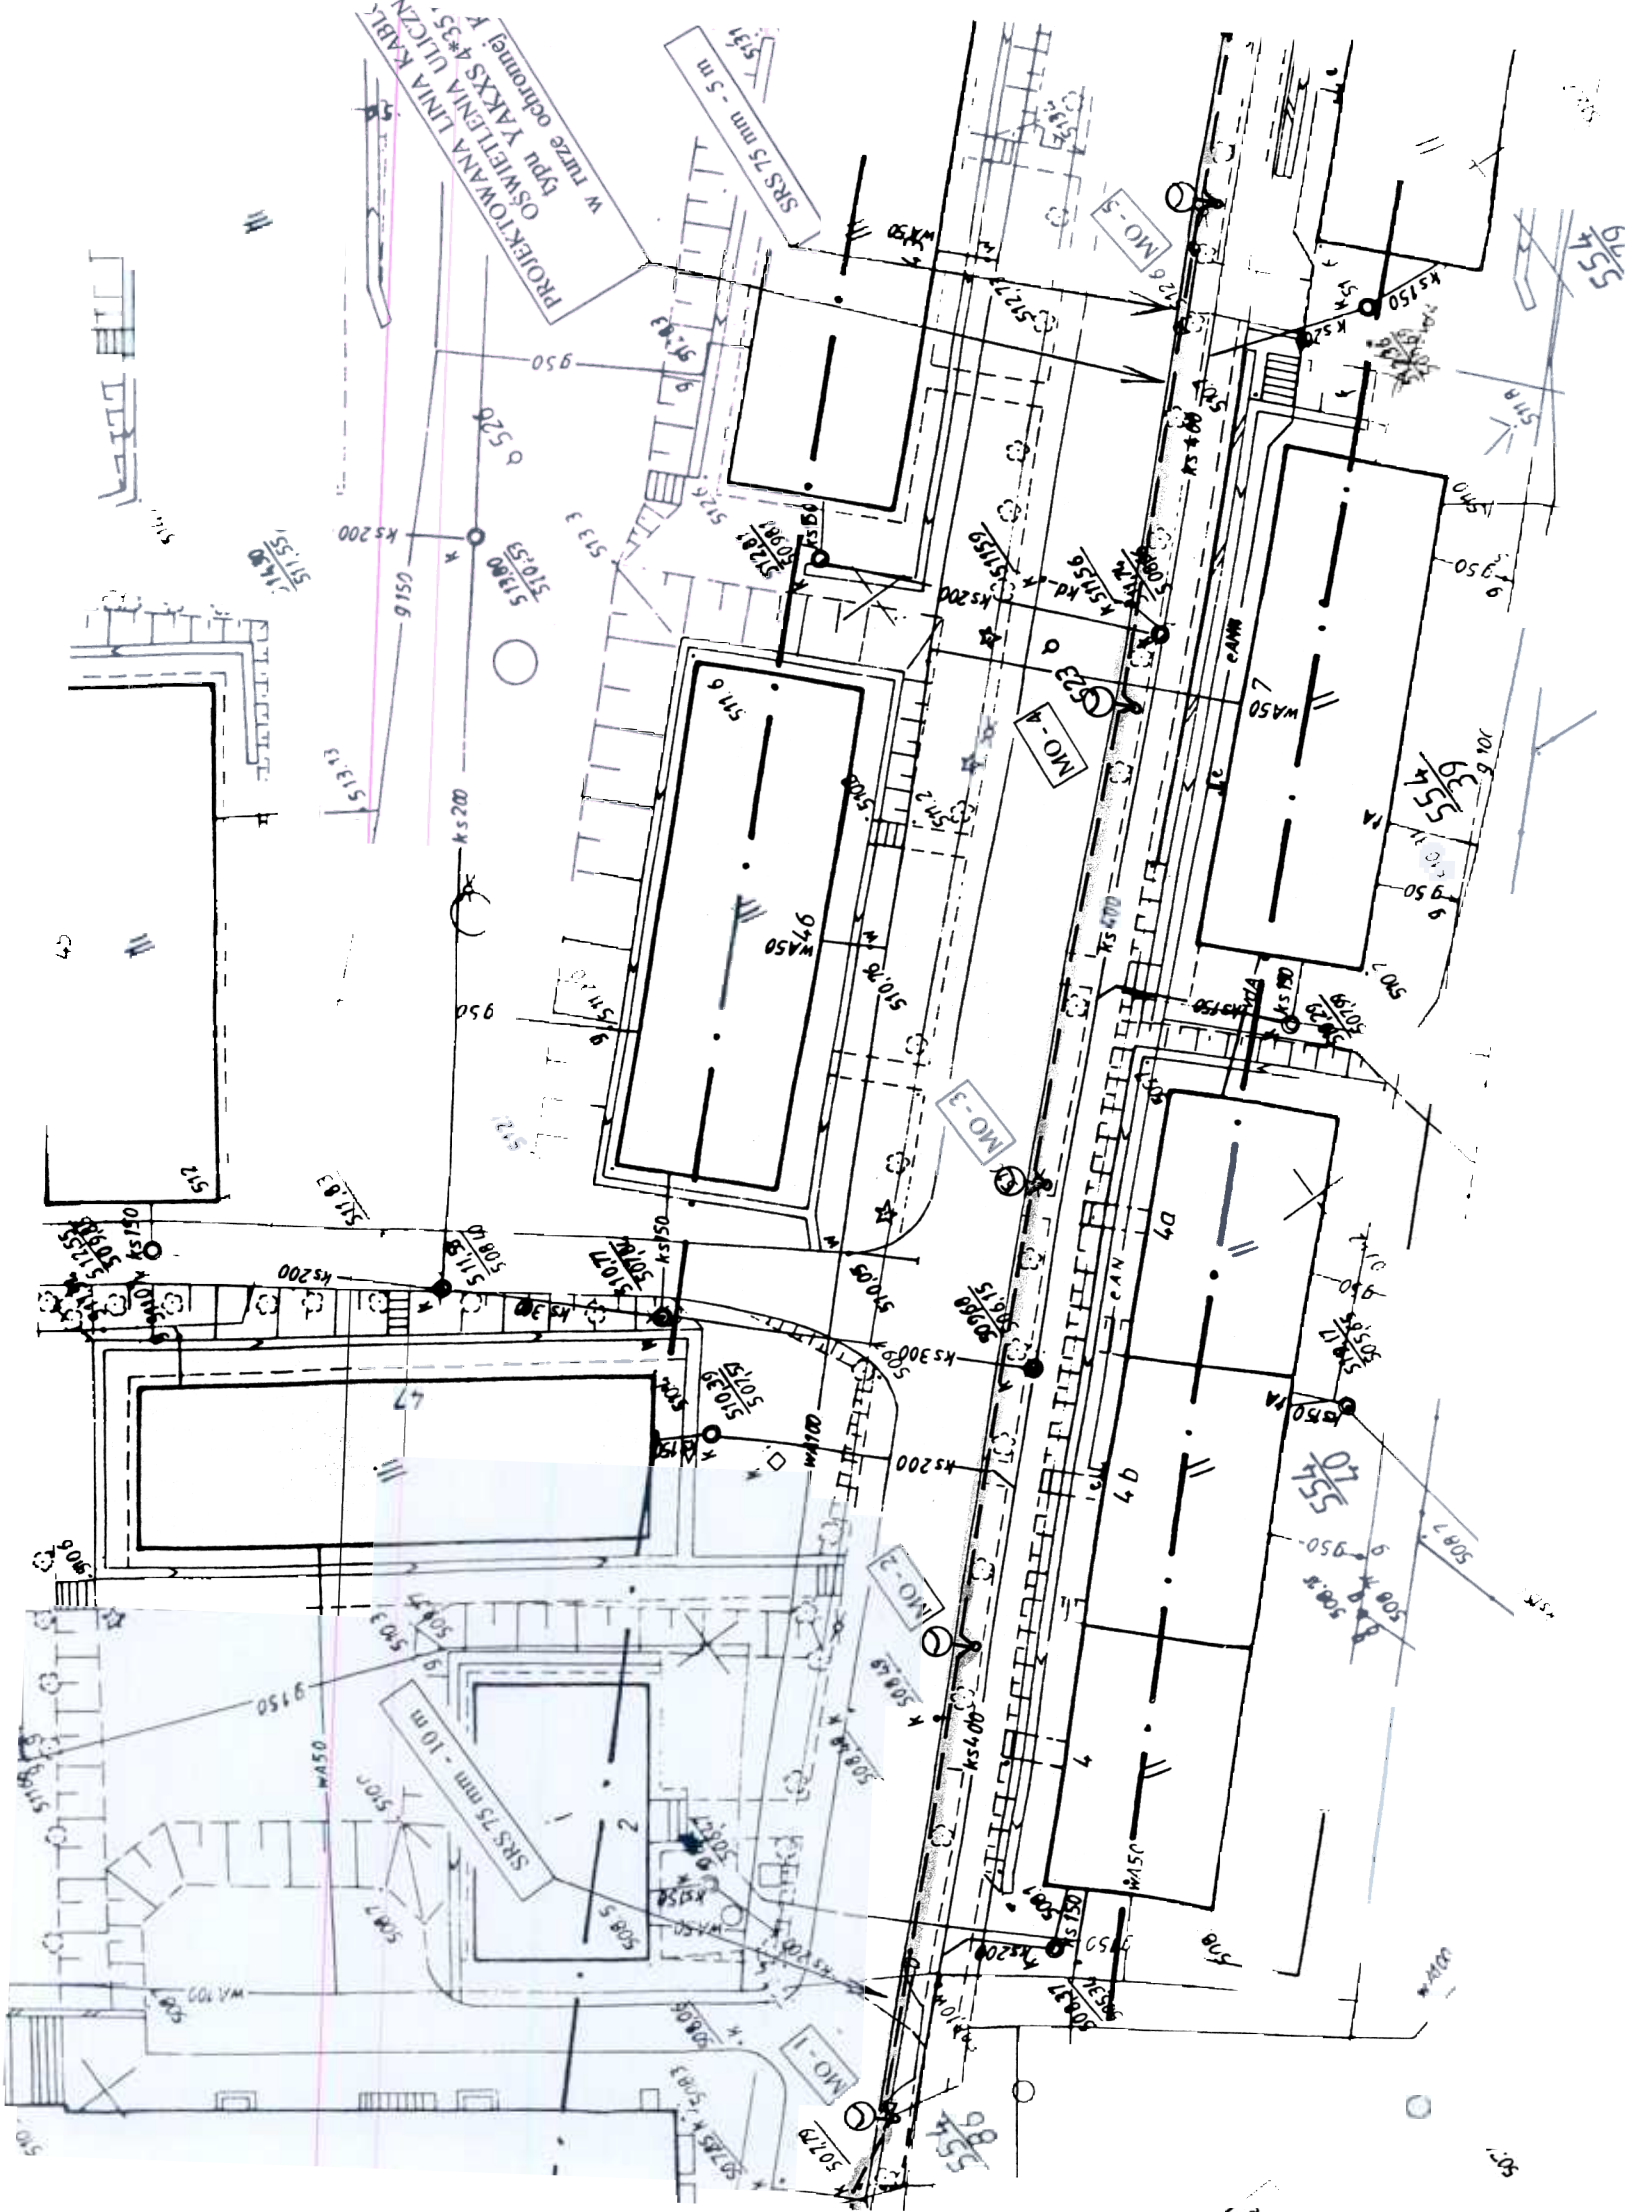

PROJEKTOWANA LINIA KABLIK
 W TYPU YAKXS 4*35
 W TYPY OCHRONIEJ A

SRS 75 mm - 5 m

SRS 75 mm - 10 m

MO-3

MO-4


MO-5

MO-2

MO-1

WASO

WASO

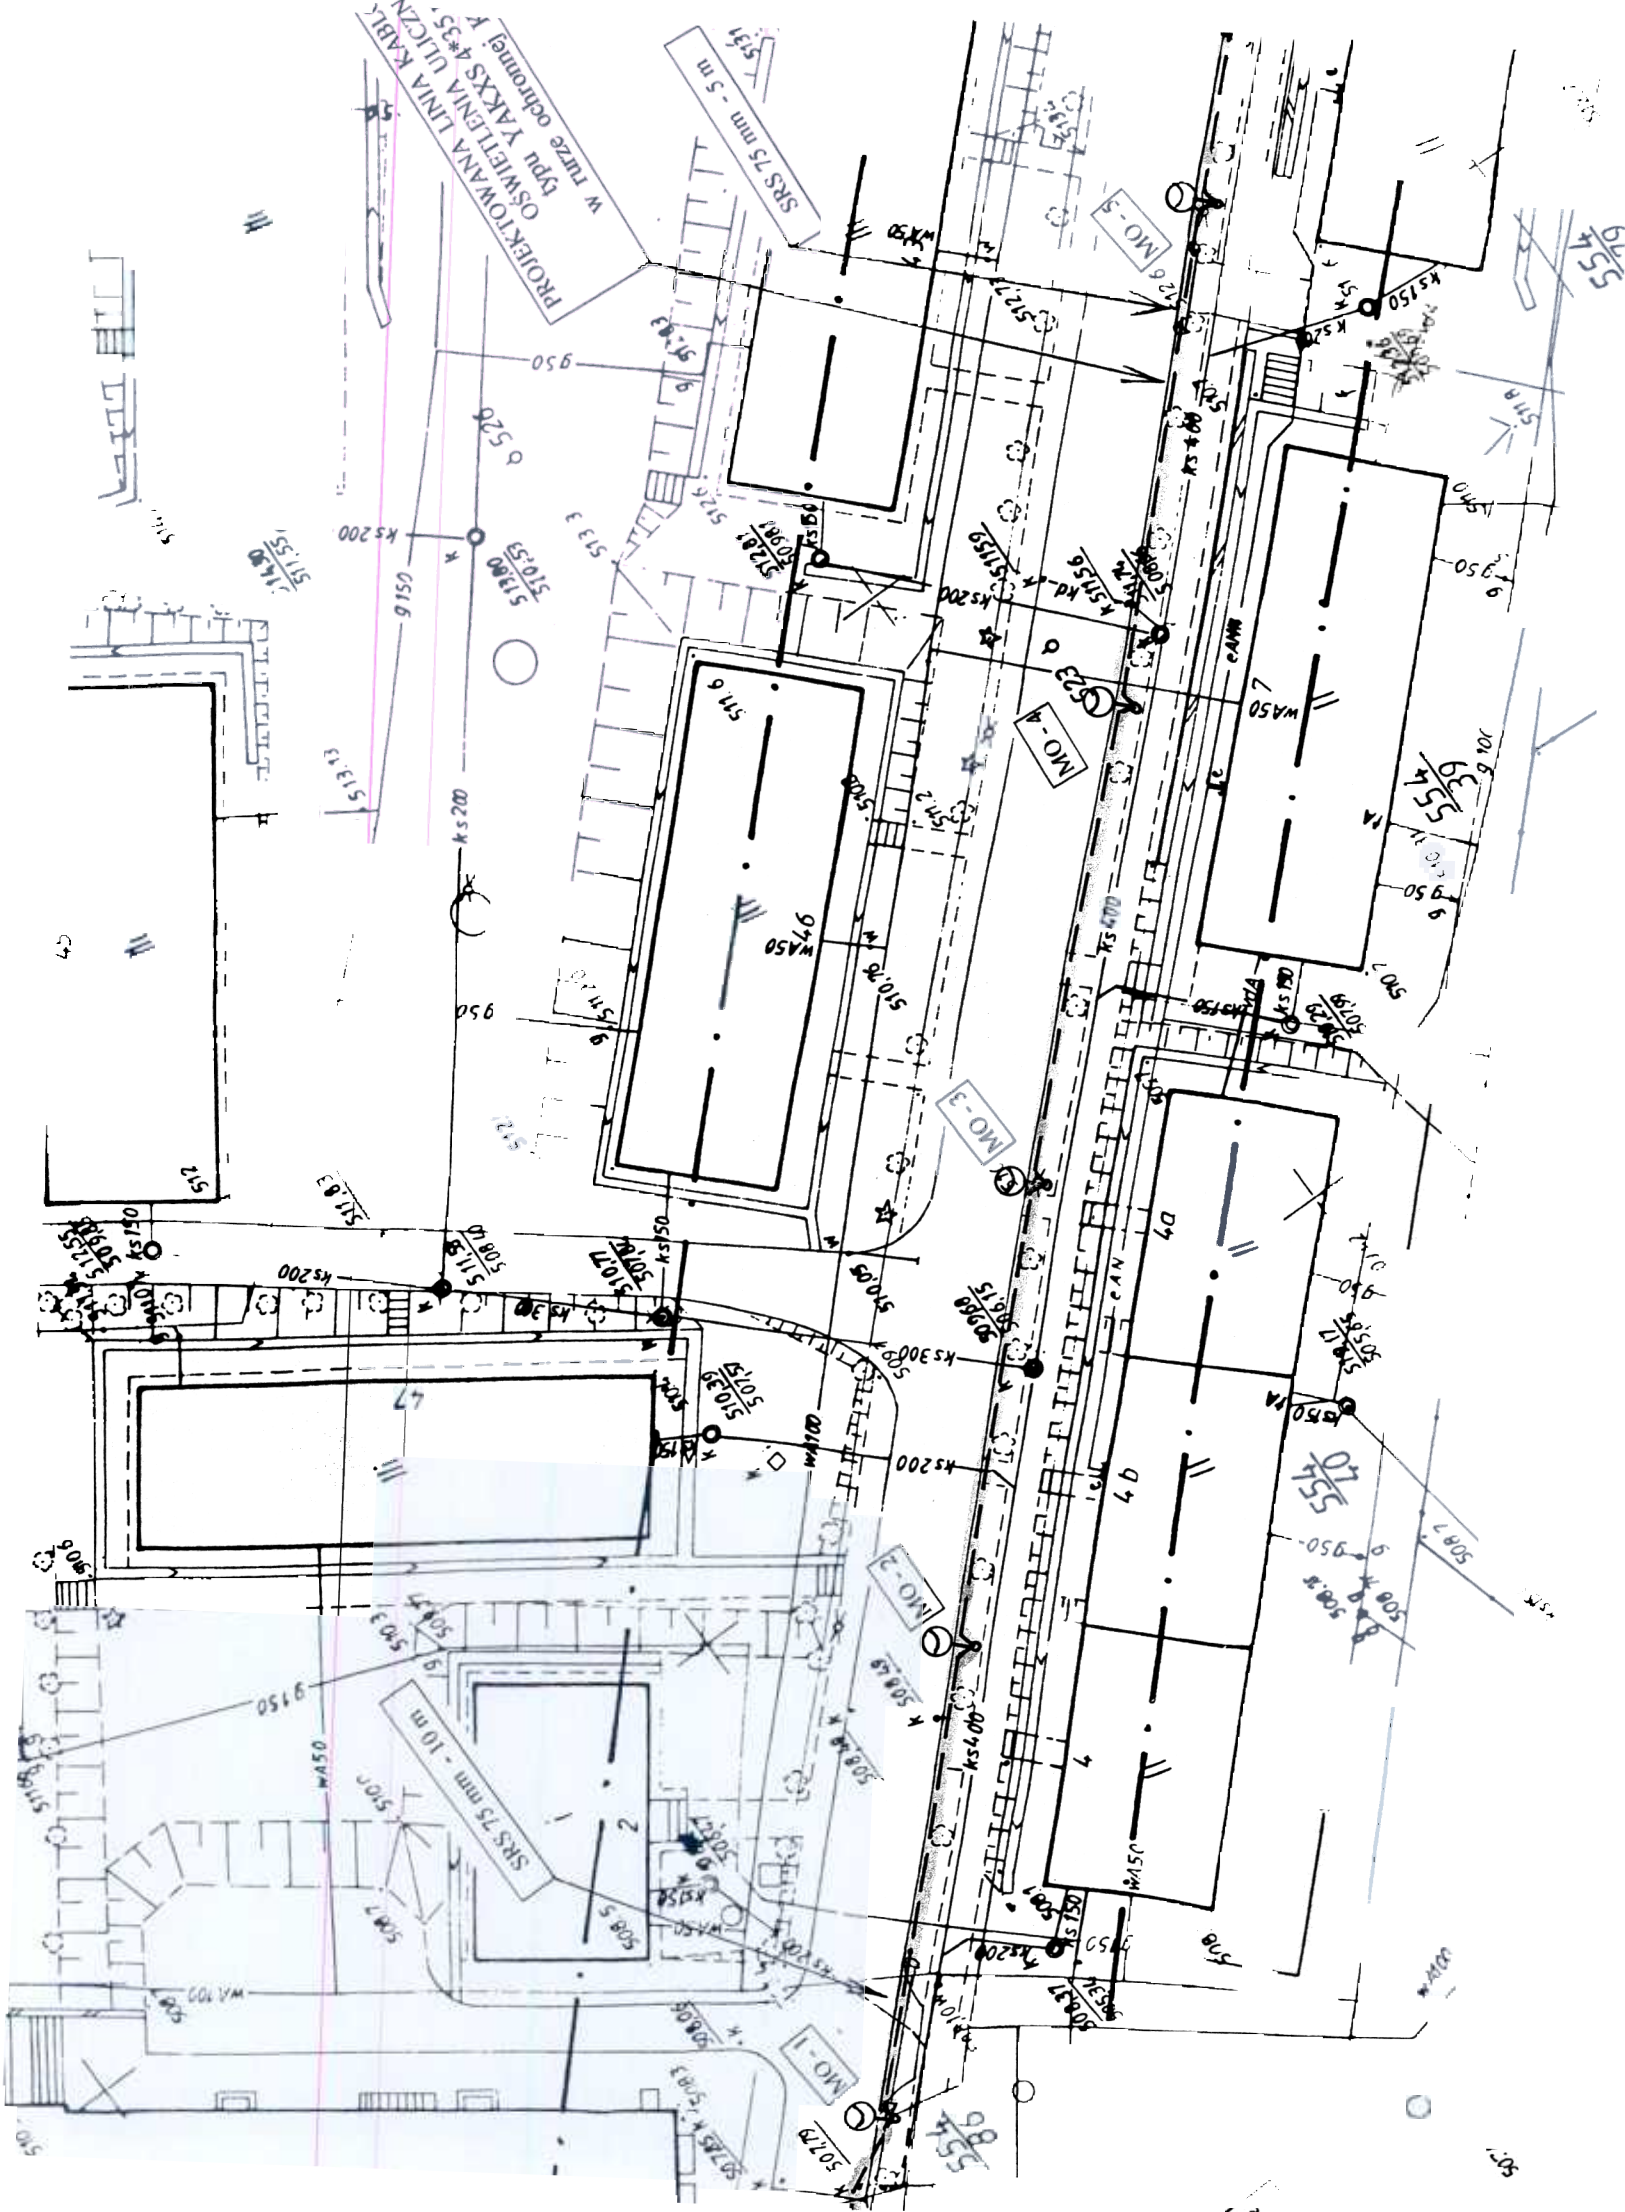

PROJEKTOWANA LINIA KABLIK
 W TYPU YAKXS 4*35
 W TYPY OCHRONIEJ A

SRS 75 mm - 5 m

SRS 75 mm - 10 m

MO-3

MO-4


MO-5

MO-2

MO-1

WASO

WASO

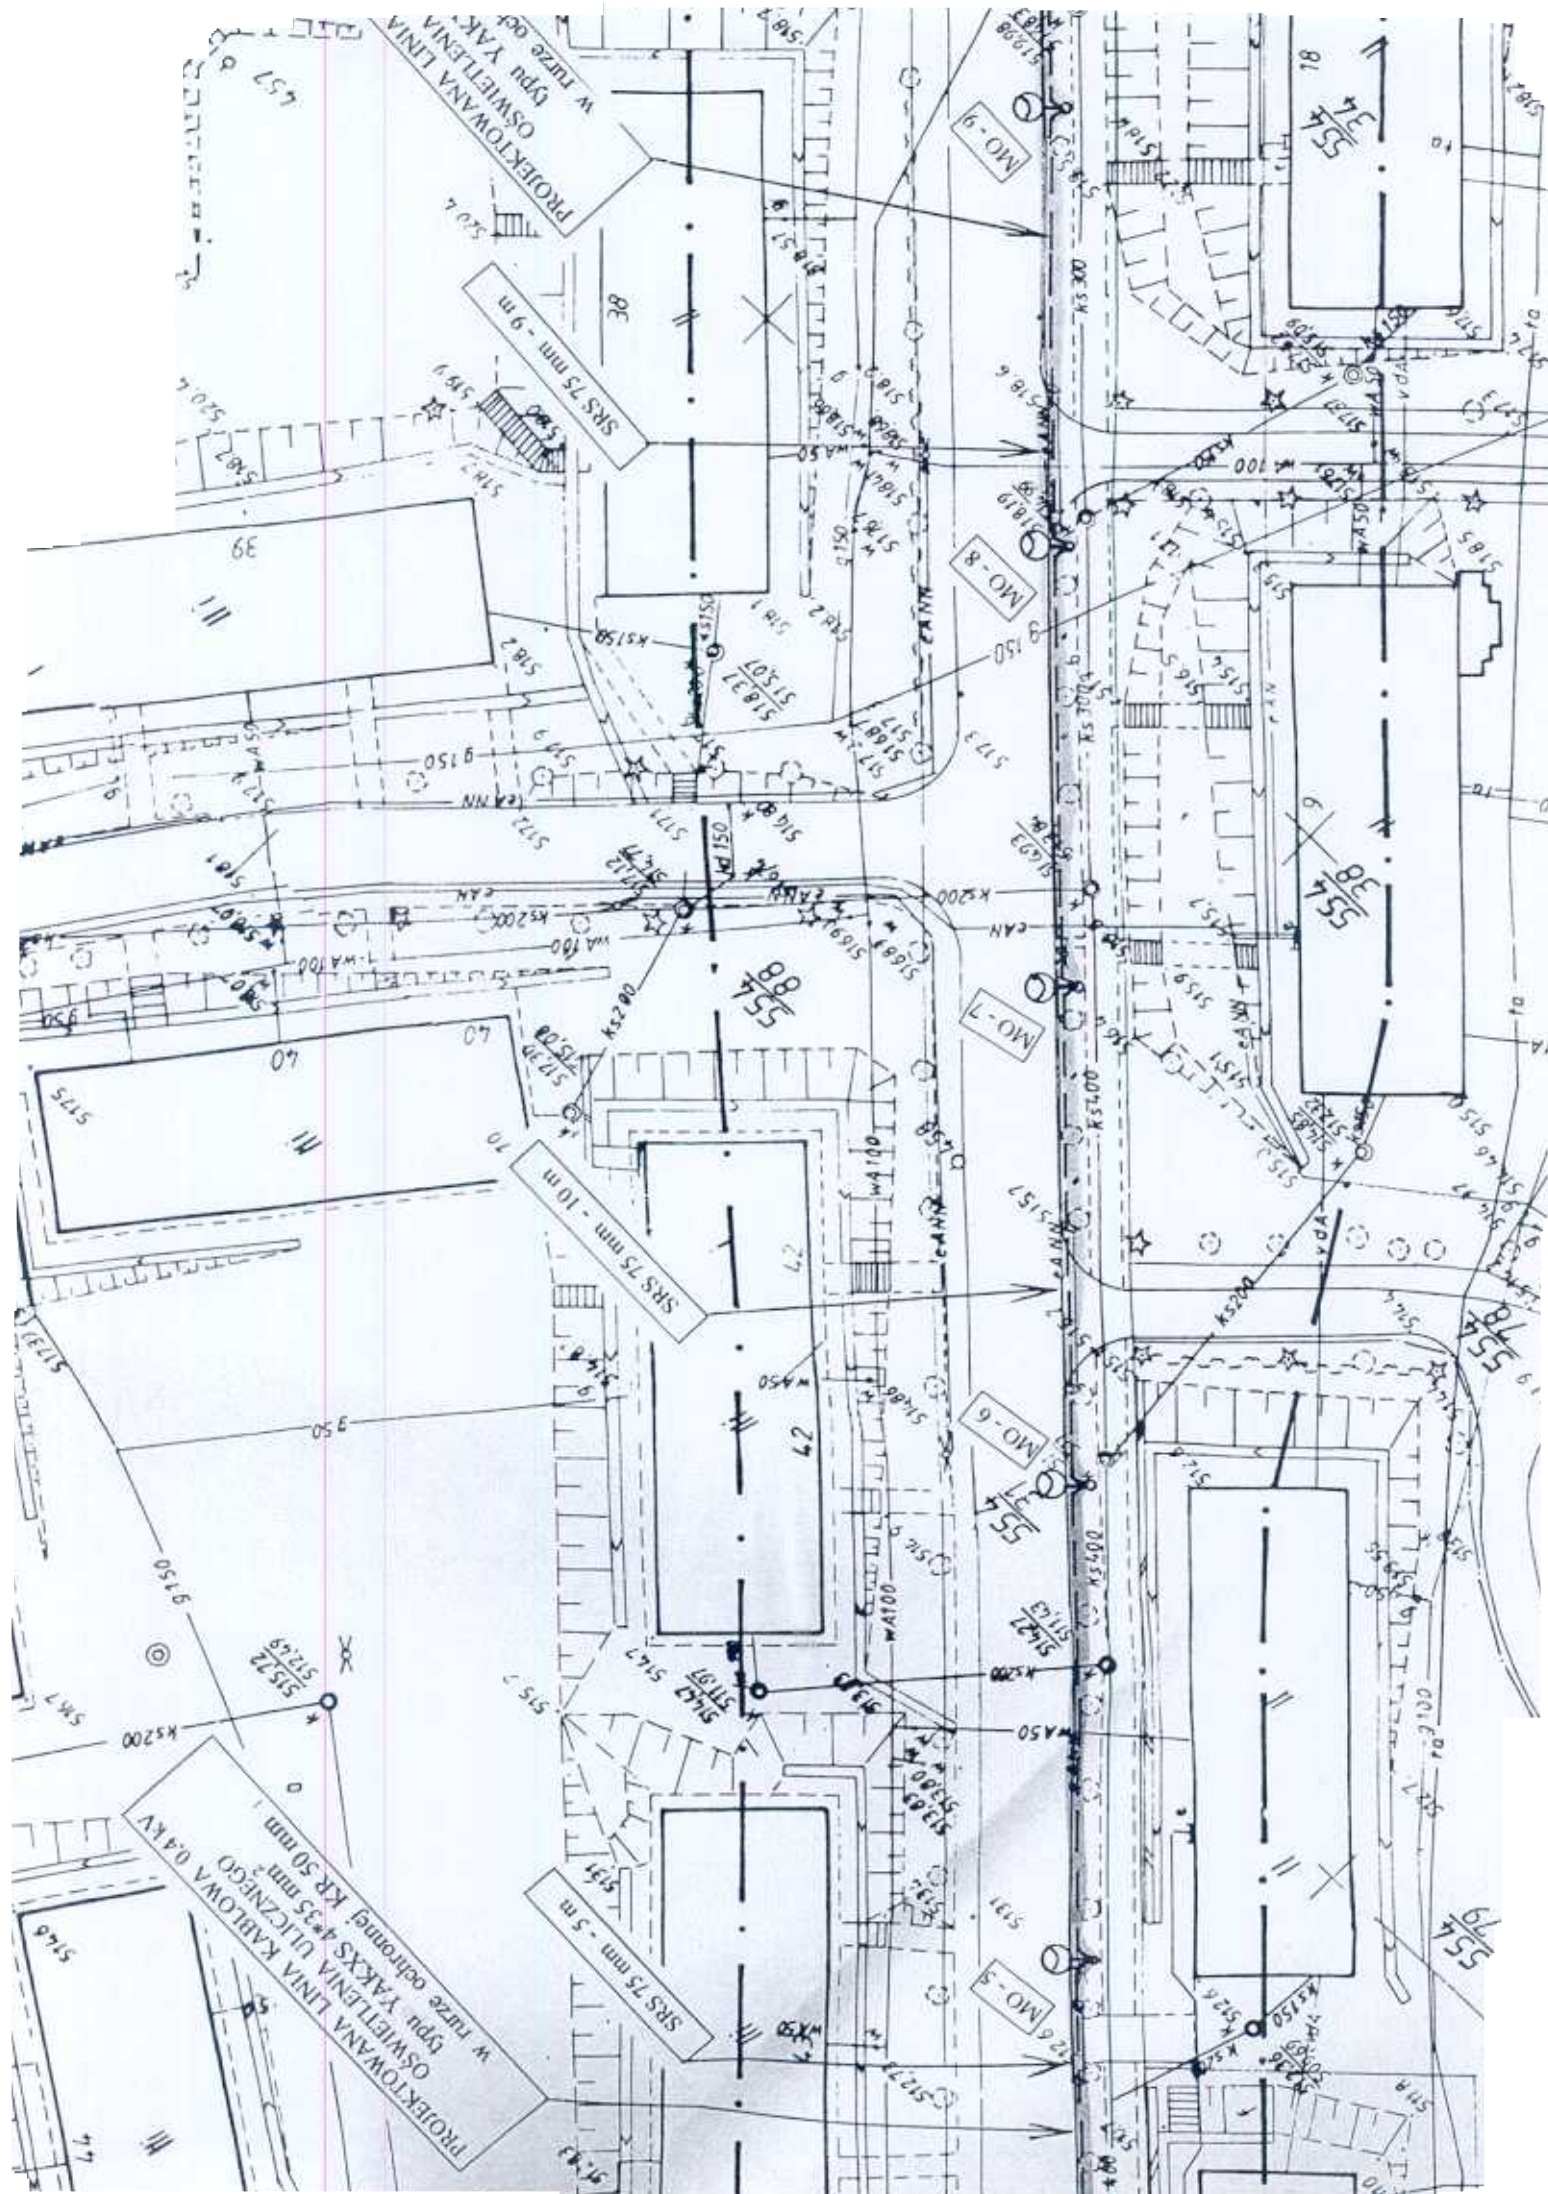

PROJEKTOWANA LINIA
W TYPY YAKXS 4*35 mm
OSWIETLENIA

SRS 75 mm - 9m

SRS 75 mm - 10m

PROJEKTOWANA LINIA KABLLOWA 0.4KV
W TYPY YAKXS 4*35 mm
OSWIETLENIA

SRS 75 mm - 5m

NO-9

NO-8

NO-7

NO-6

NO-5


55 7/8


55 7/8

55 7/8

55 7/8

55 7/8

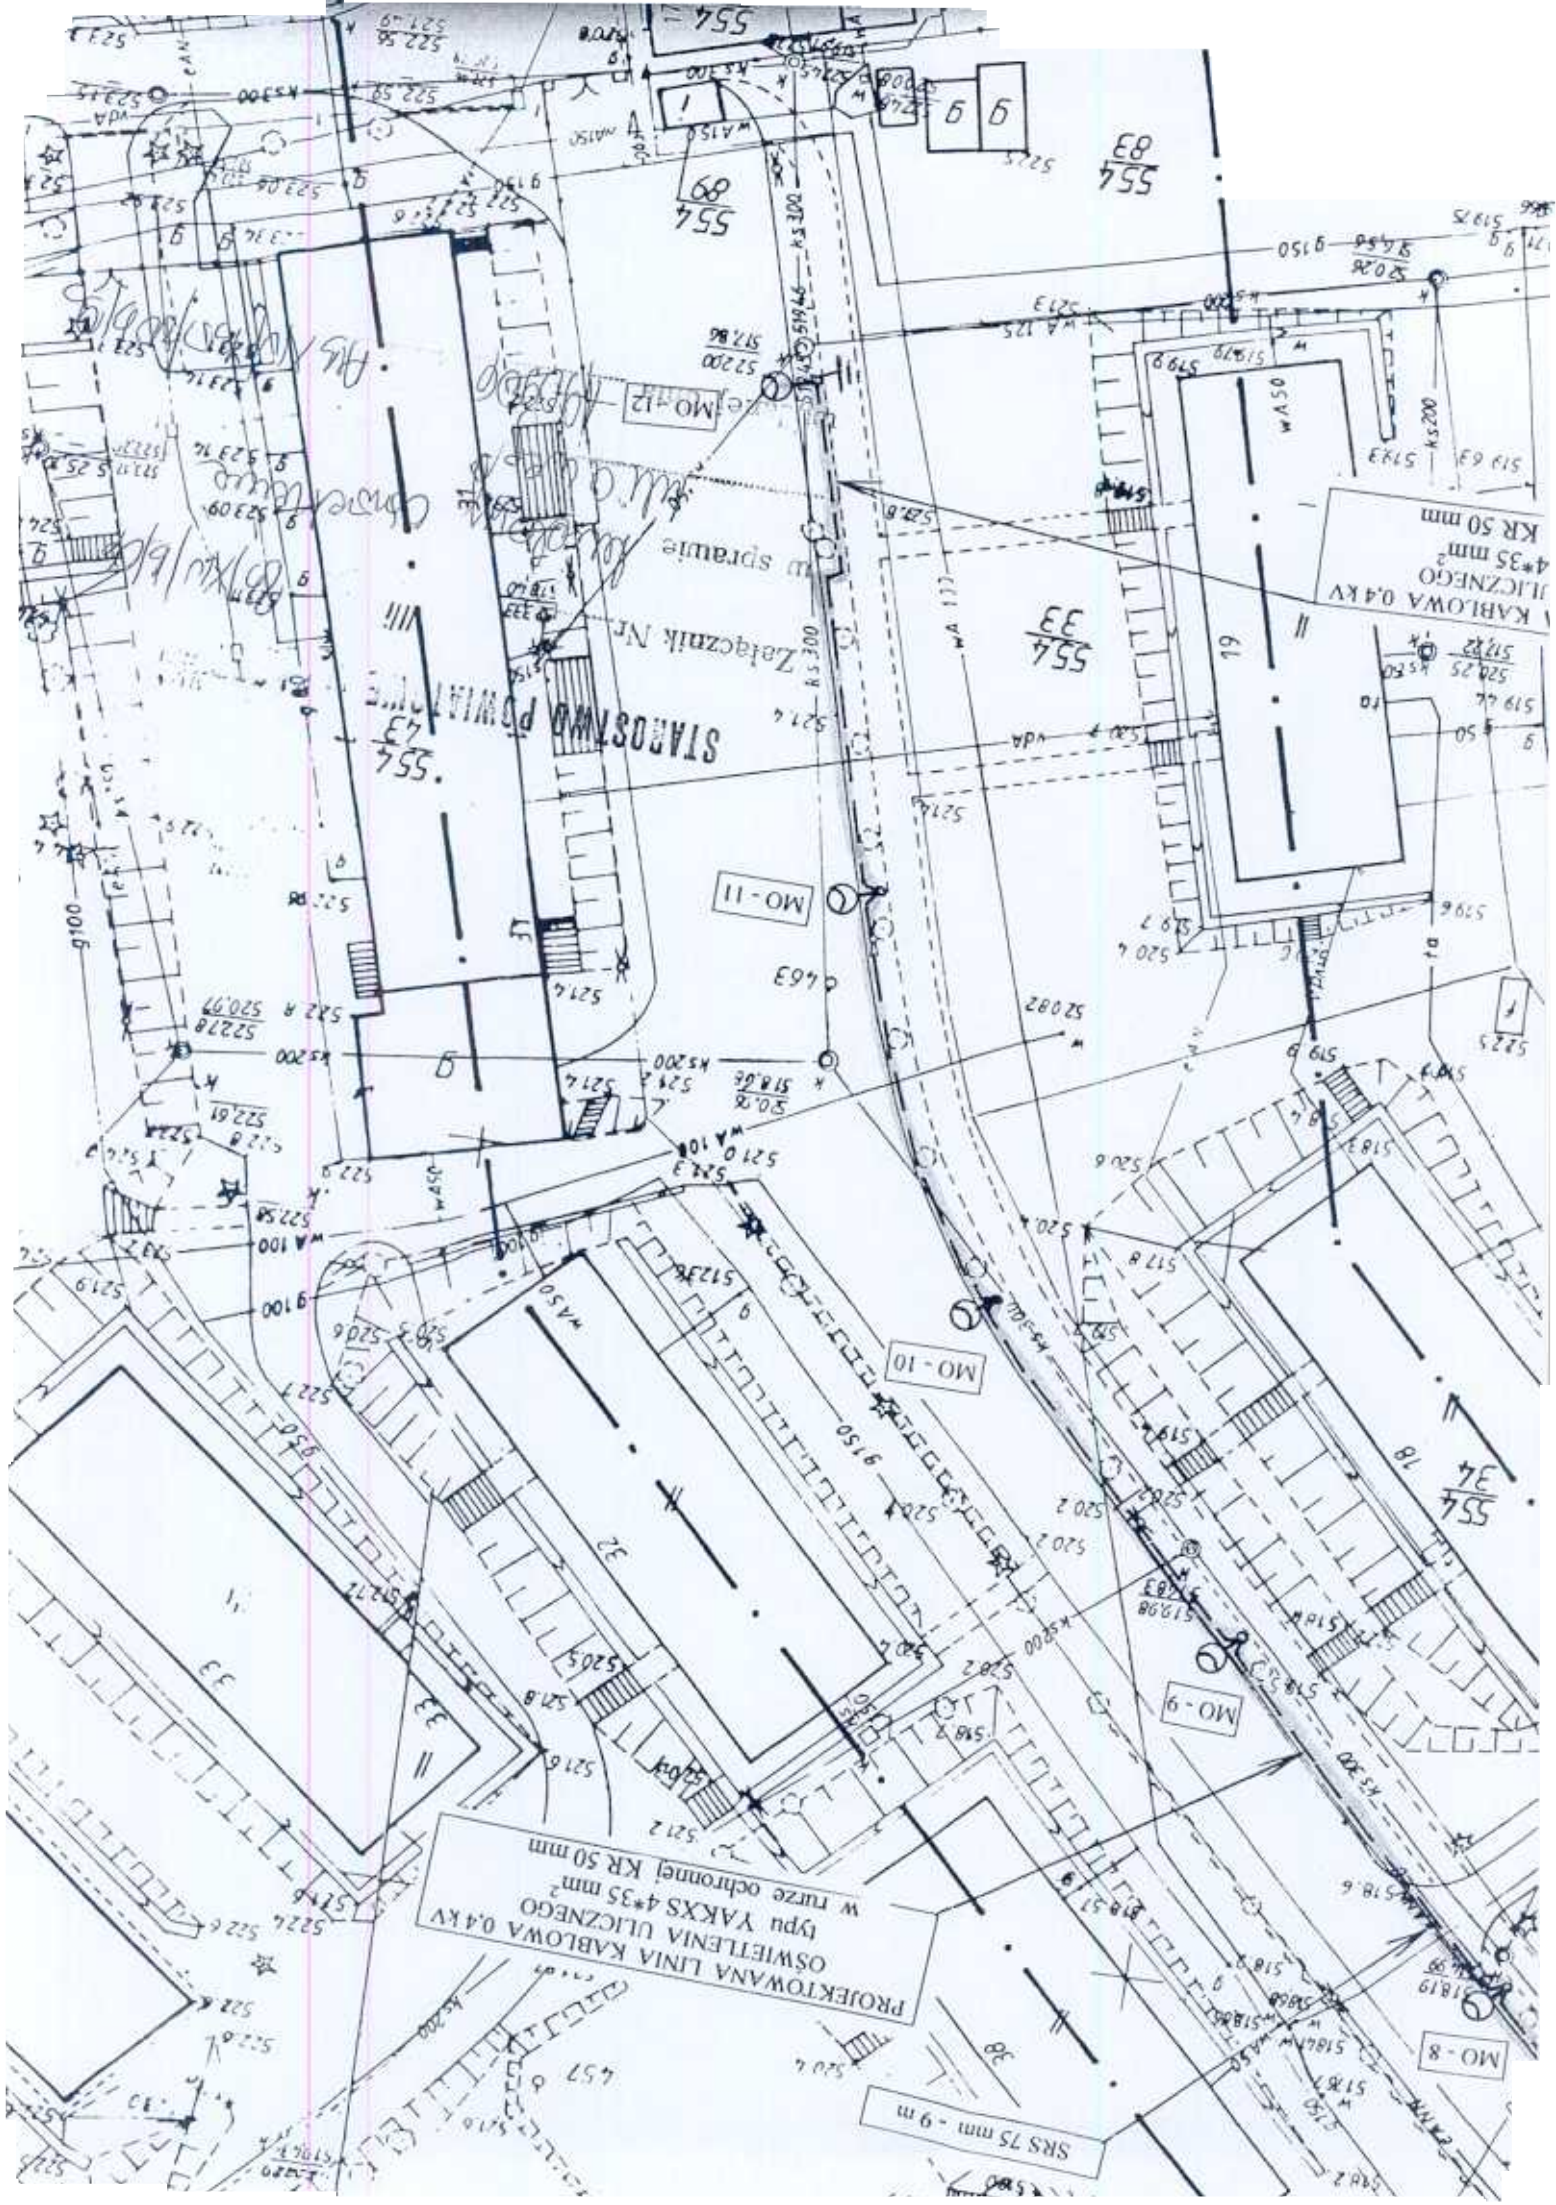

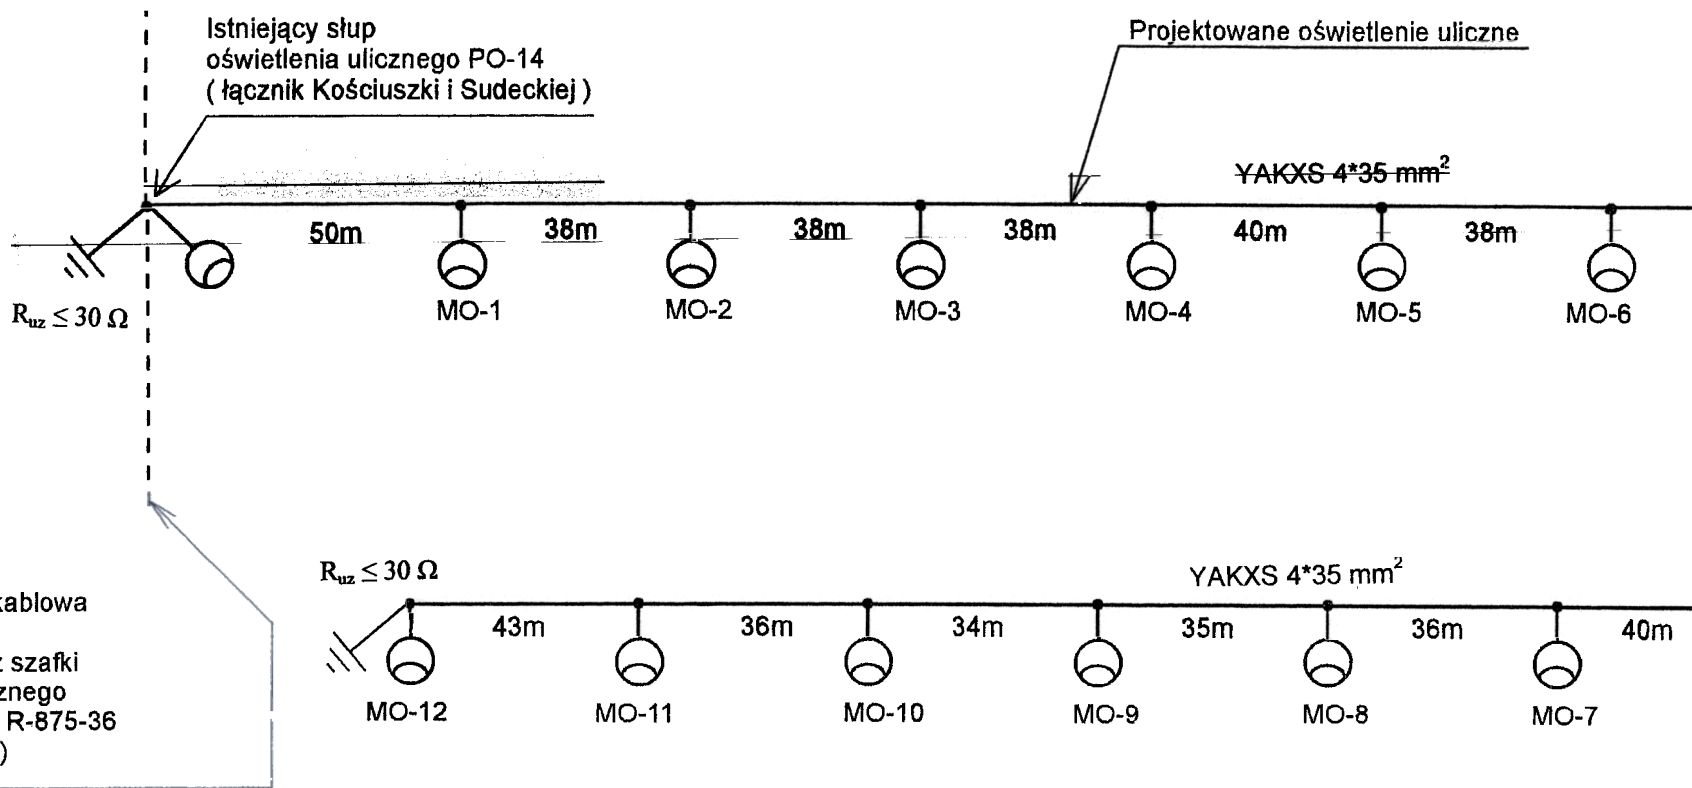

Uwagi:

1. Oprawy dla słupów nr MO-1 do MO-10: typu Jet 1 70 W (Thorn),
2. Słupy nr MO-1 do MO-10 stalowe ocynkowane 6 m typu Auriga P6 z wysięgnikami typu OCS 1/1/5, na fundamentach betonowych F-100V30 (Valmont)
3. Oprawy dla słupów nr MO-11 do MO-12: typu Jet 2 (Thorn) 100 W
4. Słupy nr MO-11 do MO-12 stalowe ocynkowane 7 m typu Antares P7 wzmocnione (kalk. nr 1433-PM) z wysięgnikami typu OCS 2/1/5, na fundamentach betonowych F-120V40 (Valmont)
5. Oprawy podłączyć symetrycznie do kolejnych faz
6. Oporność uziemienia przy słupach PO-14 i MO-12 do 30 Ω

ELNOR

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe **ELNOR** s.c.
Nowa Ruda ul. Wojska Polskiego 23/1/9 tel. 074/8726575

INWESTOR: GMINA STRONIE ŚLĄSKIE

Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55

OBIEKT: Ulica Morawka w Stroniu Śląskim

PROJEKTOWAŁ:

inż. J. Foryś
Uprawn. budowlane bez ograniczeń,
instalac. elektryczne nr: W-ch 65/98

UMOWA:

GKP.LP.
7044-2/06

TEMAT: Oświetlenie uliczne

TYTUŁ:

SCHEMAT IDEOWY

SKALA:

VIII 2006

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. J. Wrona

Uprawn. budowlane bez ograniczeń,
instalac. elektryczne nr: W-ch 64/98

NR RYS:

E-2