




1:100

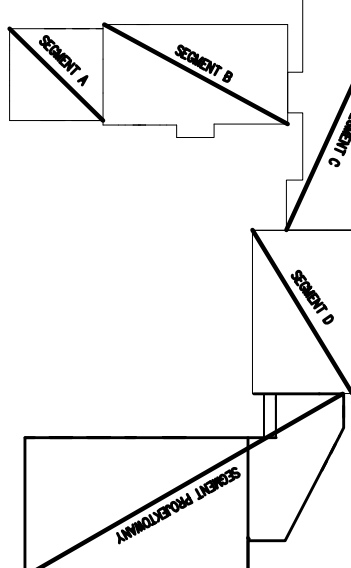

1:10

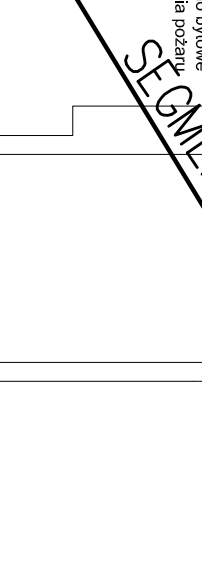

- kanalizacija sanitarna

1. Instalacje wody zimnej wykonane z rur poliipropylenowych PP-R, typ 3 w klasie PN 10.
2. Instalacje wody ciepłej wykonane z rur poliipropylenowych PP-R, typ 3 w klasie PN 10.
3. Połączenia rur w instalacji zimna woda, ciepła woda dokonane za pomocą kształtek poliipropylenowych w klasie PN 10, z obciążonych współczynnikiem oporów miejscowych.
4. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonane z materiału niskoskurczowego o gęstości min 1,95 g/dm³. Piony wykonane z dn 100 muszą posiadać grubość ścianki 5 mm

SCHODY WŁAZOWE NA PODDASZE
SYSTEMOWE ODPORNOŚCI EI30

KONSTRUKCJA NOŚNA DACHU NAD CZĘŚCIĄ SOCIALNĄ – ZABEZPIECZYĆ DO R30 (KROKWE, PŁATWIE, SŁUPY, ELEMENTY DREWNIANE) A PRZYKRYCIE DO E30 ZGODNIE Z PAR. 218 WAR. TECH.

NA ODCINKU 4m PRZY POŁĄCZENIU
Z ISTN. BUDYNKIEM OCIEPLENIE
ZASTOSOWAĆ Z WELNY ZGODNIE Z
ZALECENIAMI PROZ.

DRUGI HYDRANT ZEWNĘTRZNY
ZASTOSOWAĆ W ODLEGŁOŚCI DO
150M OD KRAWĘDZI BUDYNKU NA
SIECI WODOCIĄGOWEJ.

HYDRANT NA TERENIE
ZAGOSPODAROWANIA SZKOŁY
ZEWNIĘTRZNY ZNAJDUJE SIĘ NA
ODGAŁĘŻENIU O 100 OD SIECI
OBWODOWEJ O ŚREDNICY O 100.

ZASTOSOWAĆ KLAPY PROZ W PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH PRZY PRZEJŚCIU Z PODDASZA DO POMIESZCZEŃ PARTERU I SALI ODPORNOŚCI EIS30.

[illegible]